


DETAIL NAPOJENÍ PŘÍPOJKY

NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA HLAVNÍ ŘÁD DN100 (DN 80) – S POUŽITÍM CELULITINOVÉHO NAVRTÁVACÍHO PASU


M 1:25

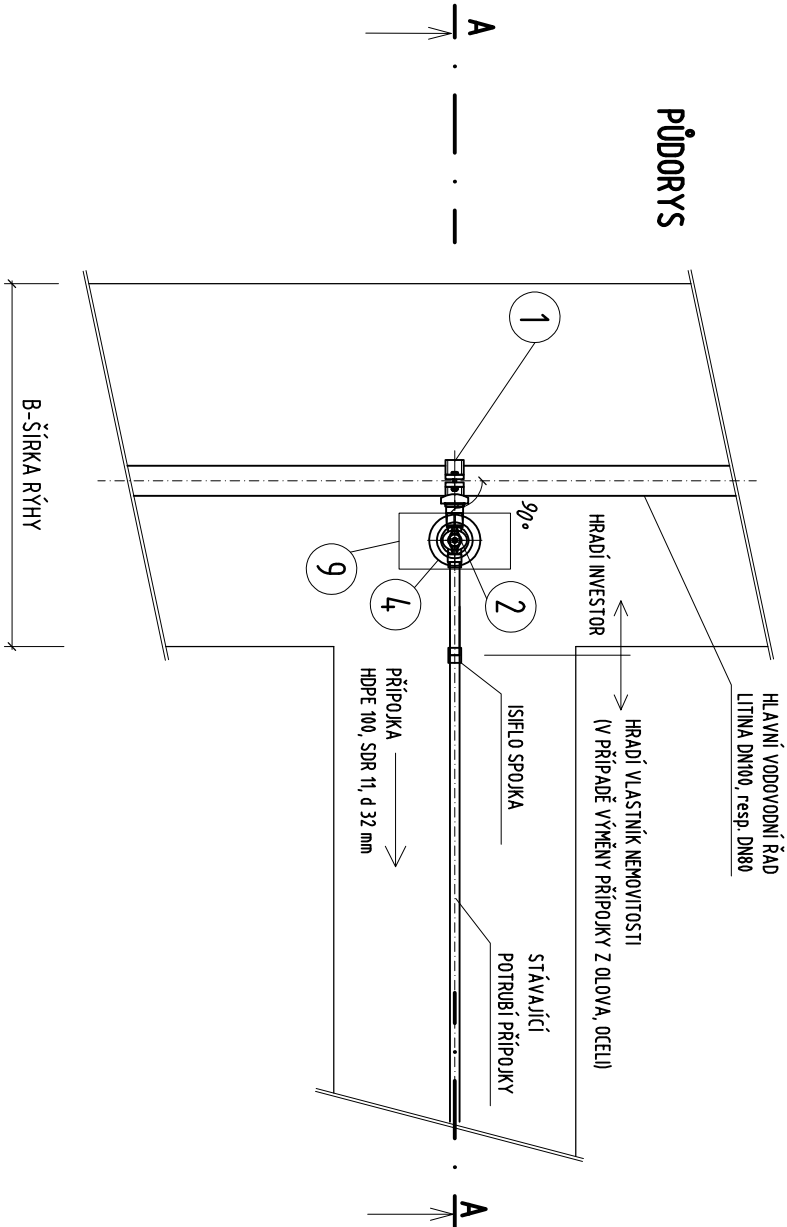

1.	CELULITINOVÝ NAVRTÁVACÍ PÁS HACOM 100 / 5/2" (80 / 5/2")
2.	DOMOVNÍ CELULITINOVÉ ŠOUPÁTKO DN 1"
3.	TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA
4.	EURO POKLOP ZEMNÍ TELESKOPICKÉ SOUPRAVY
5.	PVC/PE POTRUBÍ De 90 DL. 1,0 m (OCHRANA VE ŠTĚRKOVÝCH VRSTVÁCH VOZOVKY)
6.	PODSYP – TŘIDĚNÝ PÍSEK – MAX. VELIKOST ZRNA 0–4 mm, tl. min. 150 mm
7.	OBSYP – TŘIDĚNÝ PÍSEK – MAX. VELIKOST ZRNA 0–4 mm, tl. min. 200 mm
8.	ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY
9.	BETONOVÝ PODKLAD

LEGENDA:


ŘEZ A - A

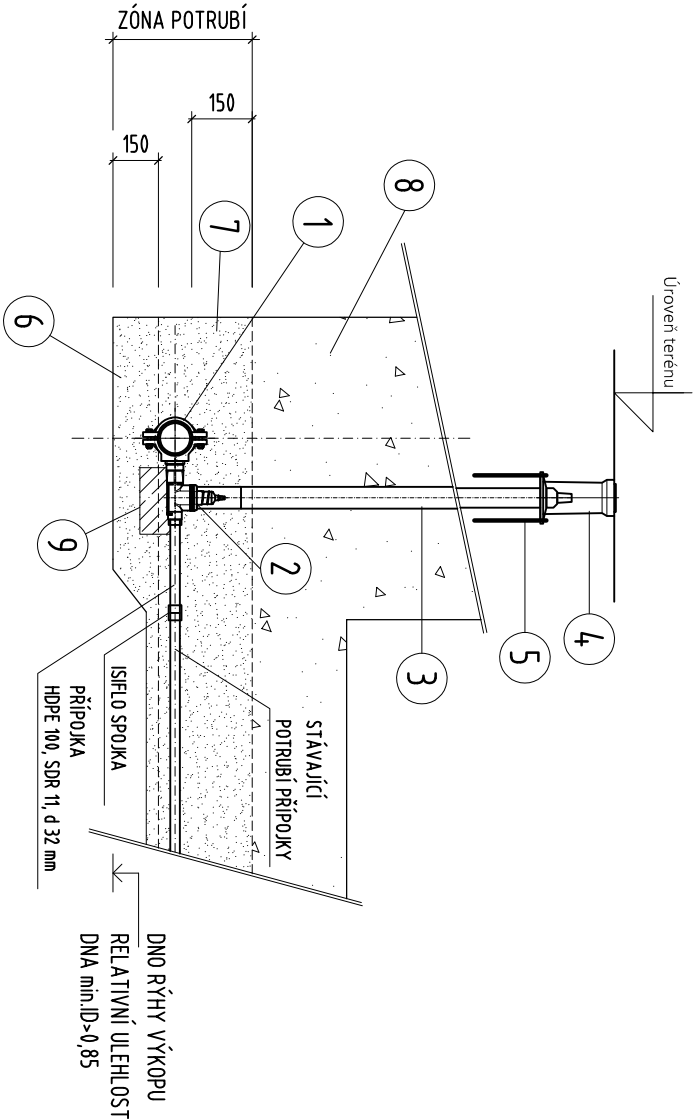

POZNÁMKA:

- při napojení na stávající přípojku se použije ISIFLO spojka
- mezikruží ochranné trubky ZS bude vyplněno třídkovým pískem frakce 0–4

POZNÁMKA: VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A POSTUPY PRACÍ BUDOU V SOULADU S TECHNICKÝMI PODMÍNKAMI VAK MLADÁ BOLESLAV a. s. DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA DOKUMENTACE. © ŠINDLAR s.r.o.

VEDOUČÍ PROJEKTU		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE	STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ 	
Ing. Roman Bárta		Nadlia Ovcharenko	Ing. Roman Bárta	Ing. Miloslav Šindlar	ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236	
KRAJ:	Středočeský		STAVEBNÍ ÚŘAD: MM Mladá Boleslav			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Čejetice u Mladé Boleslavi (696641)						
INVESTOR: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav						
STAVBA:		STUPEŇ				
Mladá Boleslav Čejetice, obnova vodovodu		ČÍSLO ZAKÁZKY				
		SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM				
		INTERVAL VRSTEVNIC				
STAVEBNÍ OBJEKT:		MĚŘÍTKO				
-		Č. VÝKRESU				
D.4.2.		ČÍSLO KOPIE				

VÝKRES:
Vzorový výkres vodovodní přípojky