



ULOŽENÍ POTRUBÍ  
1 : 20

ULOŽENÍ LITINOVÉ TROUBY HRDLOVÉ DN80 CLASS100 PN16  
V ASFALTOVÉ VOZOVCE - PROVIZORNÍ VYSPRAVENÍ RÝHY

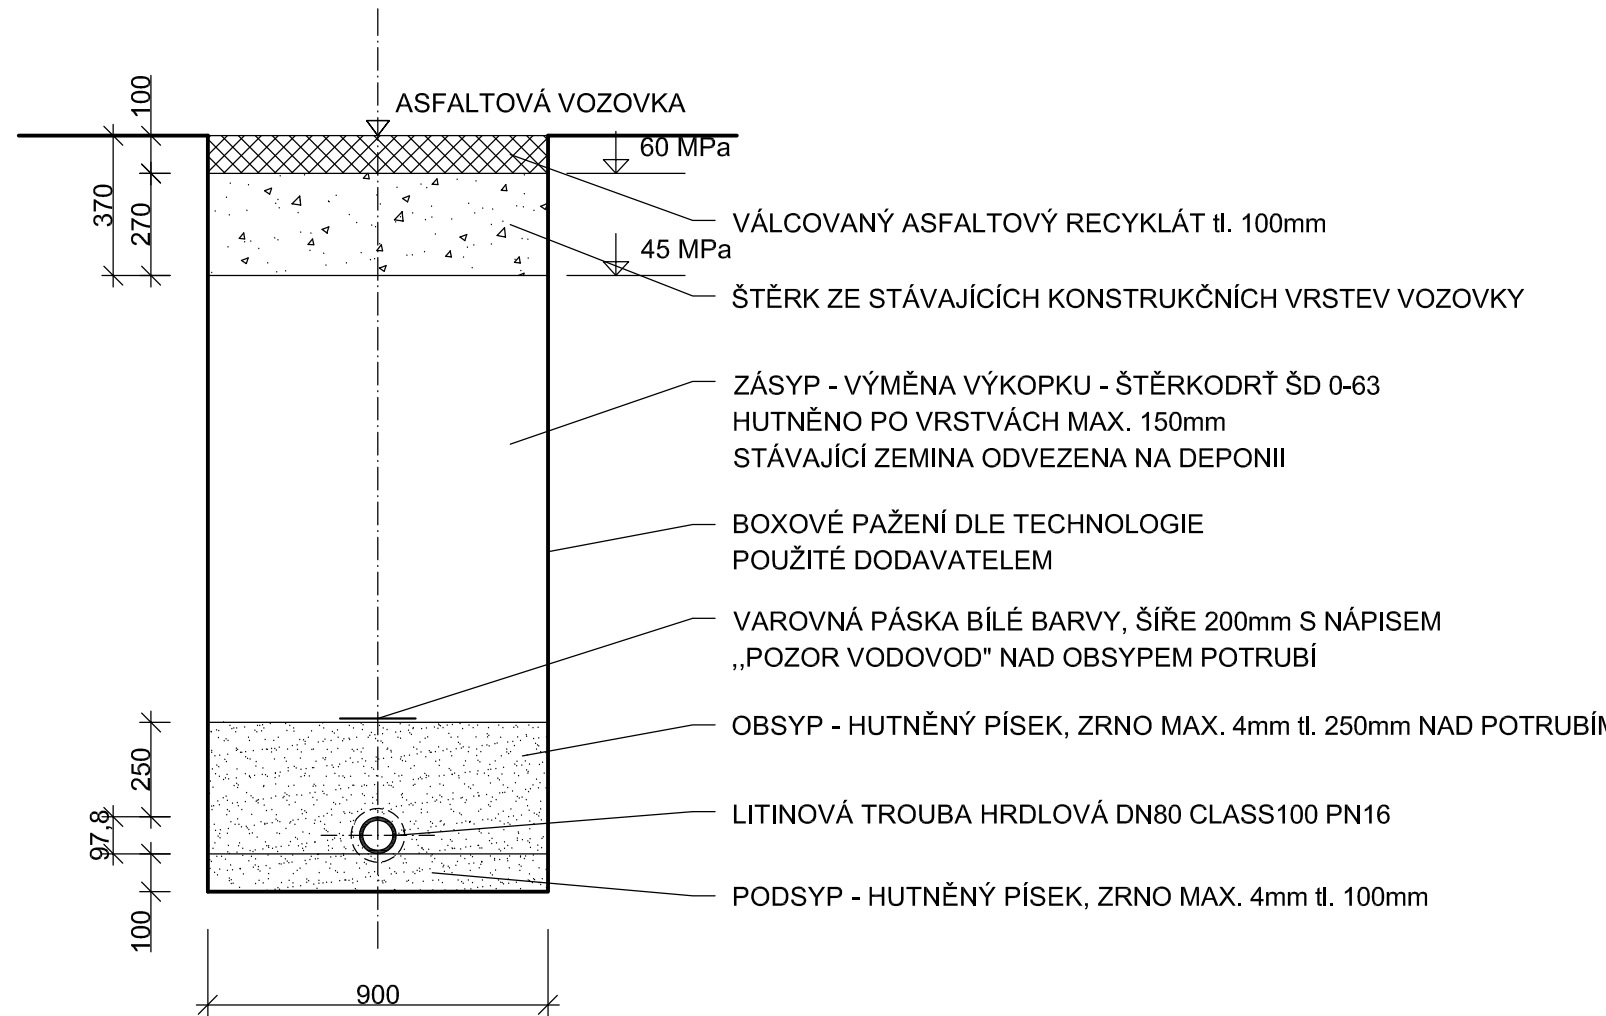


ULOŽENÍ LITINOVÉ TROUBY HRDLOVÉ DN80 CLASS100 PN16  
V ASFALTOVÉ VOZOVCE

MIMO REKONSTRUKCI VOZOVKY  
V RÁMCI STAVBY "III/27215 ZDĚTÍN, REKONSTRUKCE"

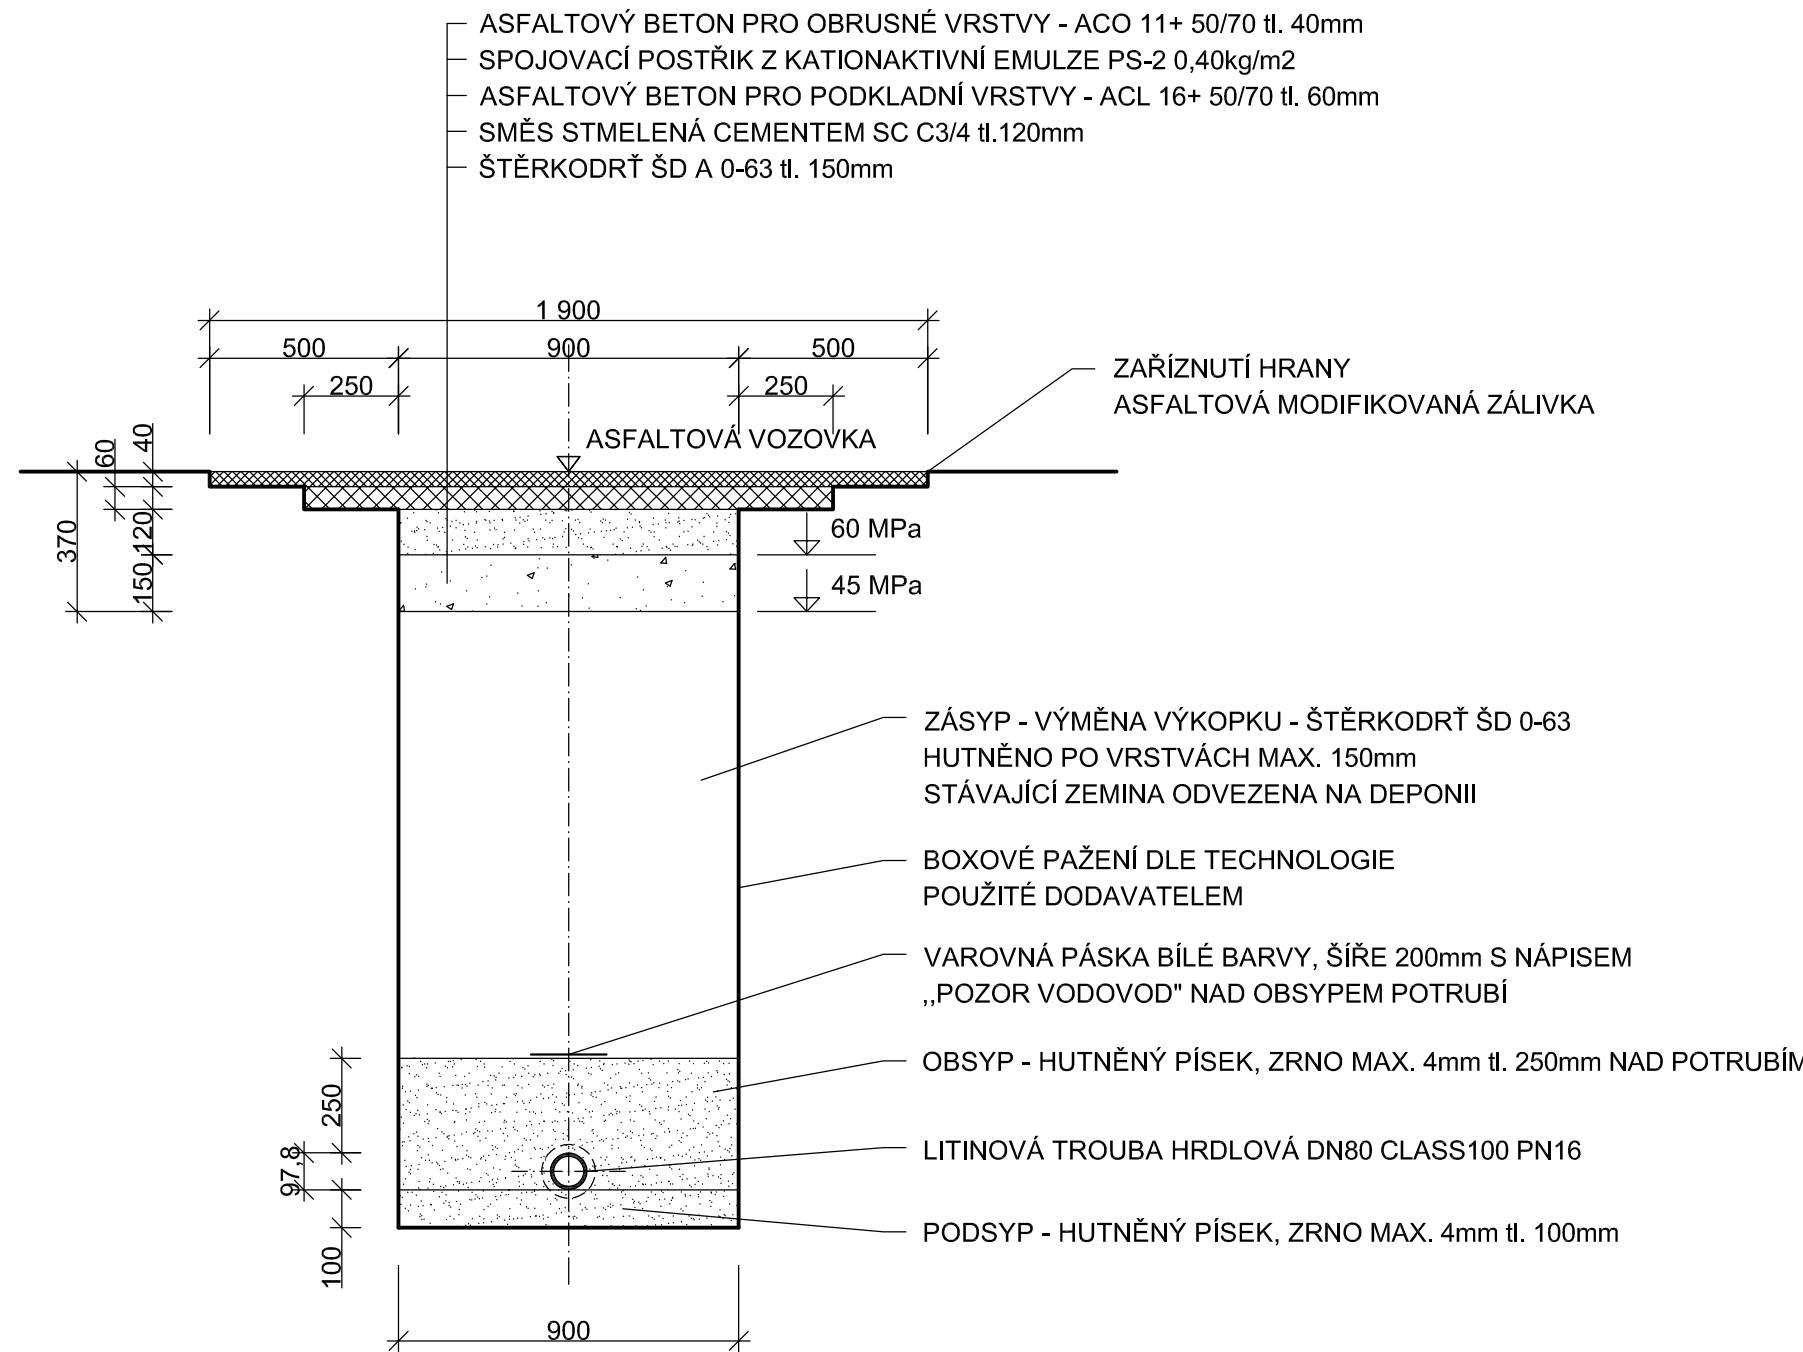


ULOŽENÍ LITINOVÉ TROUBY HRDLOVÉ DN80 CLASS100 PN16  
V ASFALTOVÉ VOZOVCE

DEFINITIVNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY SE PROVEDE  
V RÁMCI STAVBY "III/27215 ZDĚTÍN, REKONSTRUKCE"

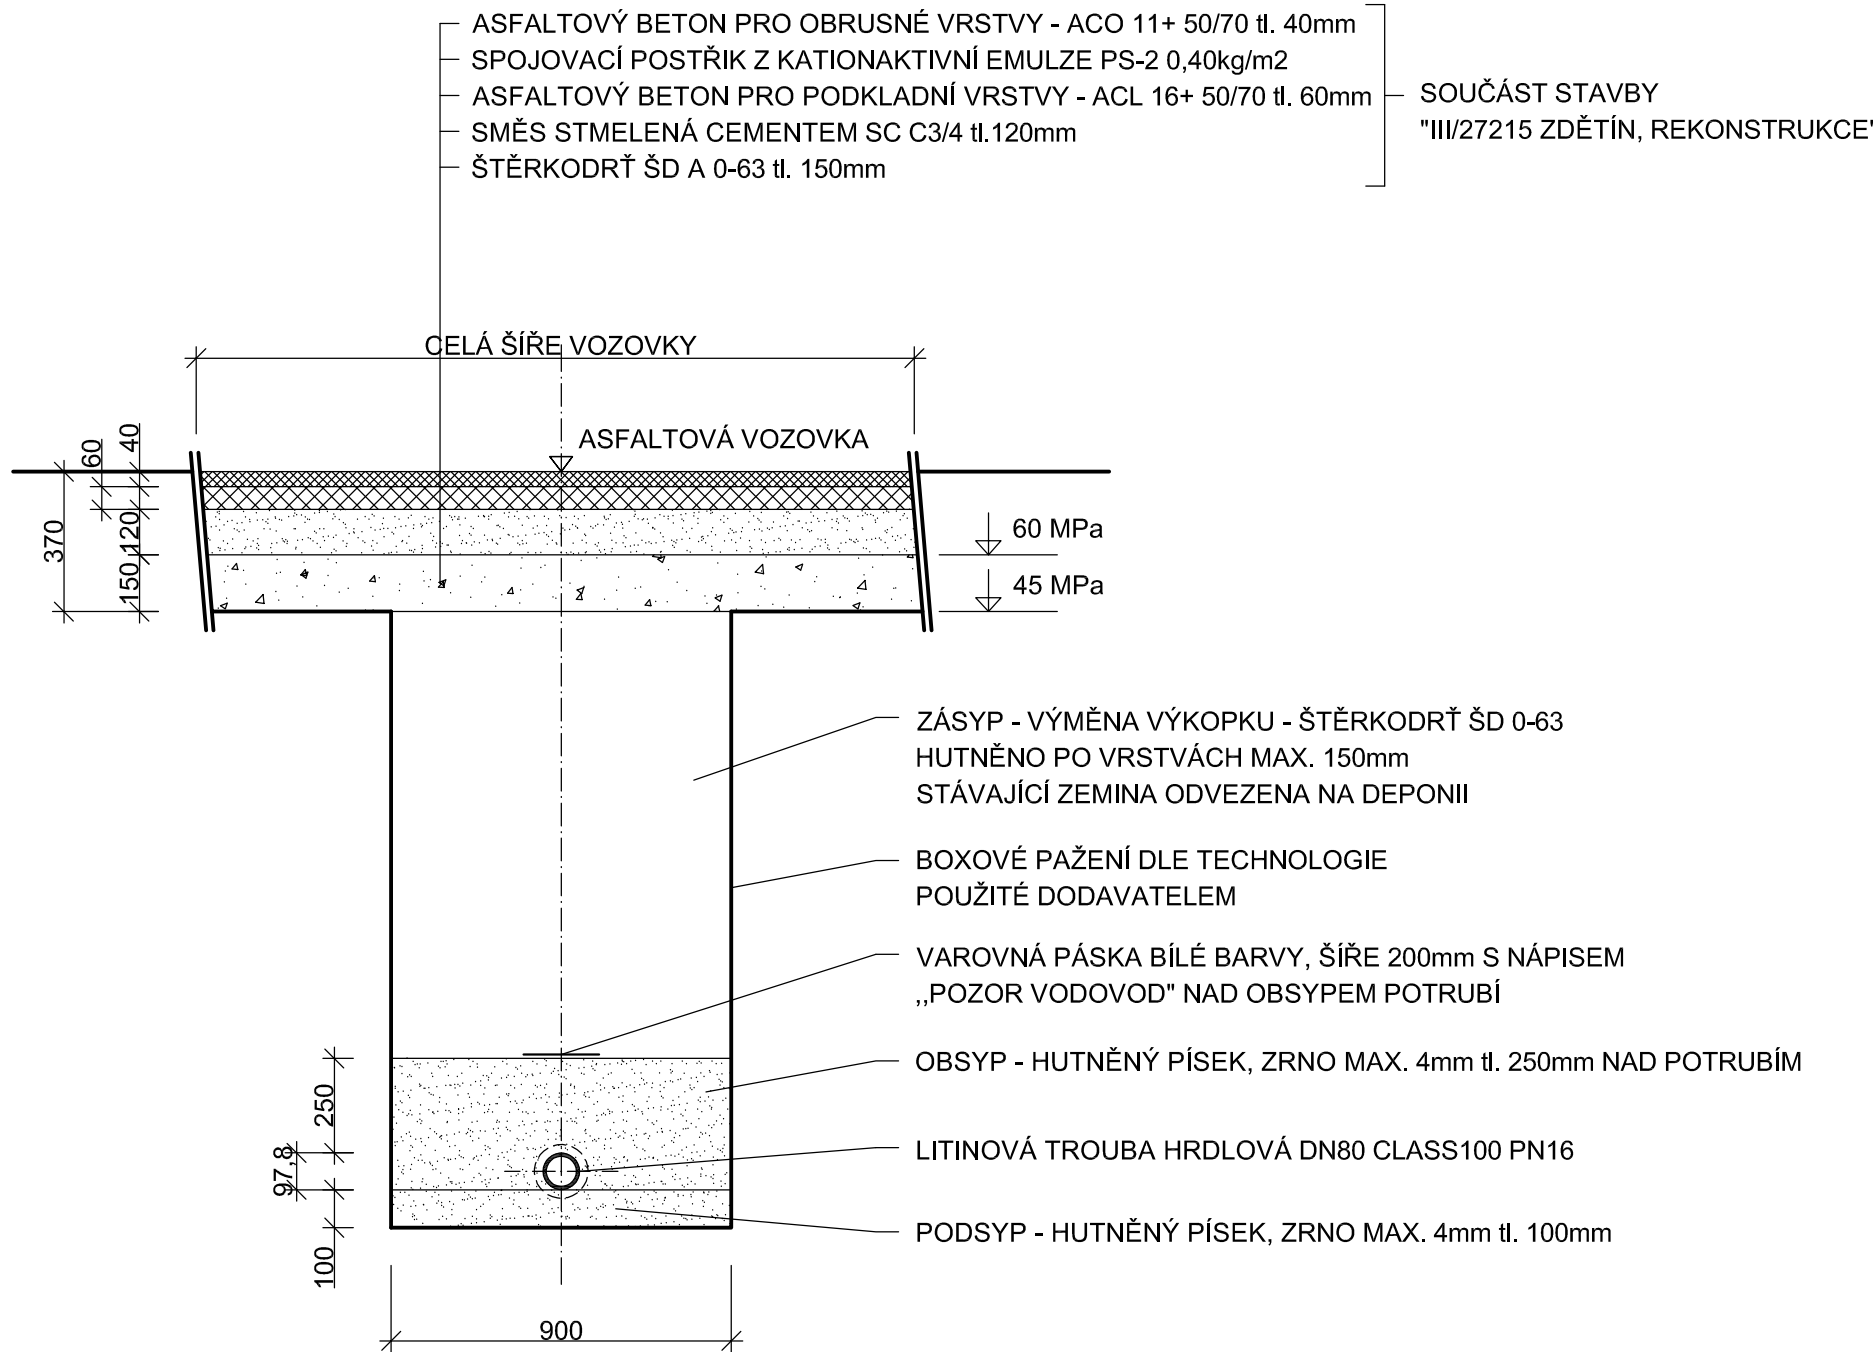

ULOŽENÍ LITINOVÉ TROUBY HRDLOVÉ DN80 CLASS100 PN16  
V CHRÁNIČCE Z PE d225 SDR17

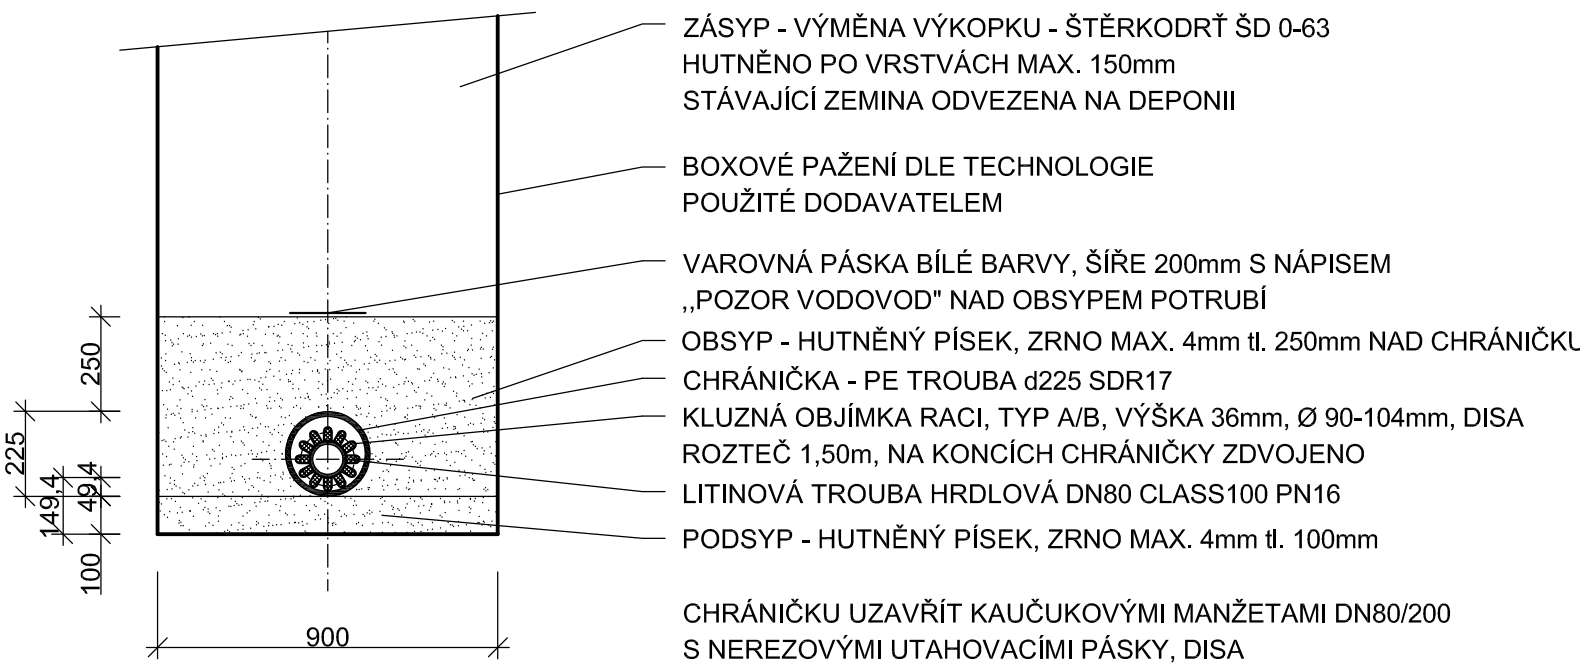

SO 01 - VODOVODNÍ ŘAD

Zodp. projektant:	Vypracoval:	<b>GEVOS</b> U PŘEHRADY 5120/67 466 02 JABLONEC NAD NISOU tel. 602 584 458	
Ing. M. Ulbrich	Z. Zobal		
Obec: Zdětín	KÚ: Zdětín u Benátek nad Nisou	Datum:	VI. 2024
Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Č. zakázky:	2406
<b>ZDĚTÍN</b> <b>VÝMĚNA VODOVODU PE90</b>		Číslo kopie:	
		DÚR + DSP	
ULOŽENÍ POTRUBÍ		Měřítka:	Č. přílohy: 1 : 20 D.1.5