



VÝKRES TVARU

PŮDORYS

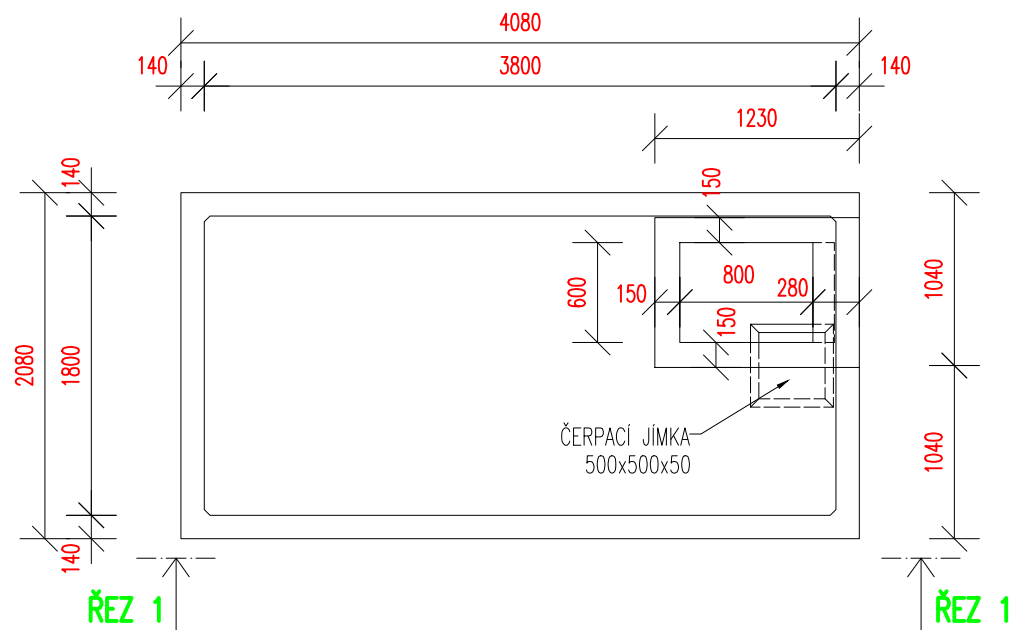

ŘEZ 1

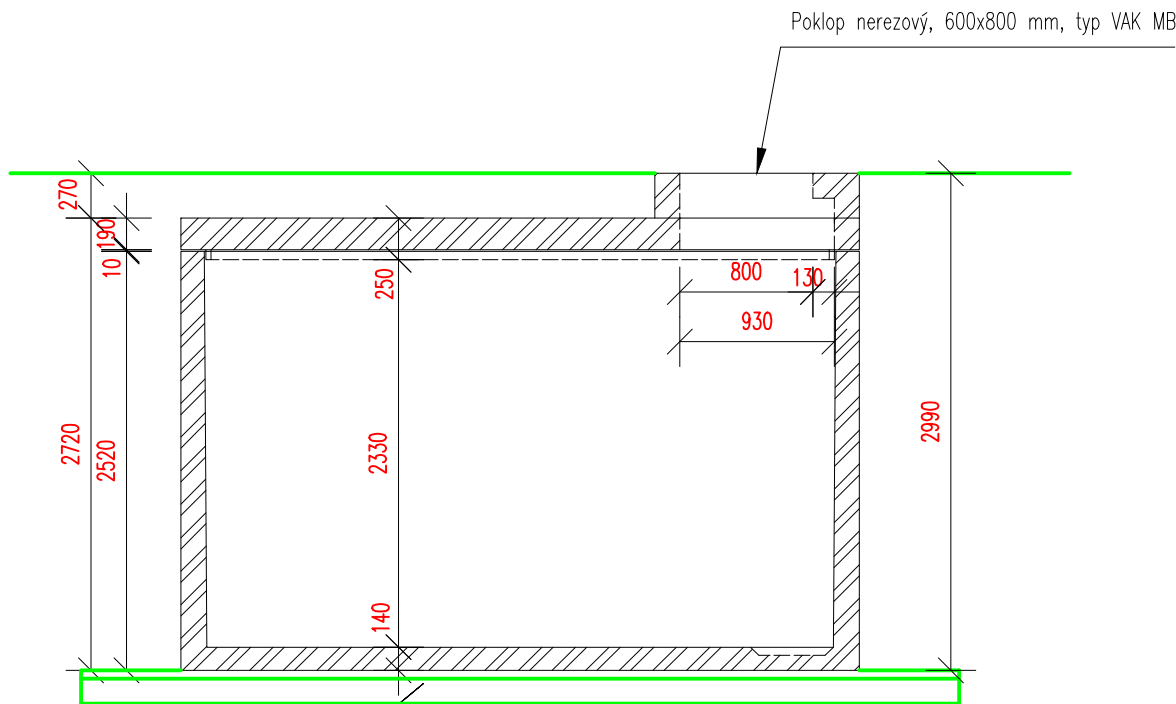

ZALOŽENÍ
-vrchní vrstva nehtněná 50 mm fr. 4-8 mm
-hutněné štěrkové lože 150 mm fr. 0-63 mm
Edef,2= min.35 MPa, Edef2/Edef,1= max. 2,0

BETON C 40/50-XA1, XC4
DLE ČSN EN 206, VODONEPROPUSTNÝ
VÝZTUŽ B500B
DLE ČSN EN 10080
KRYTÍ VÝZTUŽE
EXT 30 mm, INT 35 mm
NÁVRH
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1
R30
POŽADOVANÁ ODOLNOST DLE ČSN EN 1992-1-2
TŘÍDA KONSTRUKCE S4



STAVBY KLADNO s.r.o.
Vrapická 685
Kladno 272 03
www.vodojemy.info