


KŘÍŽENÍ PLYNOVODU S TEPELNÝMI SÍTĚMI

PODÉLNÝ ŘEZ

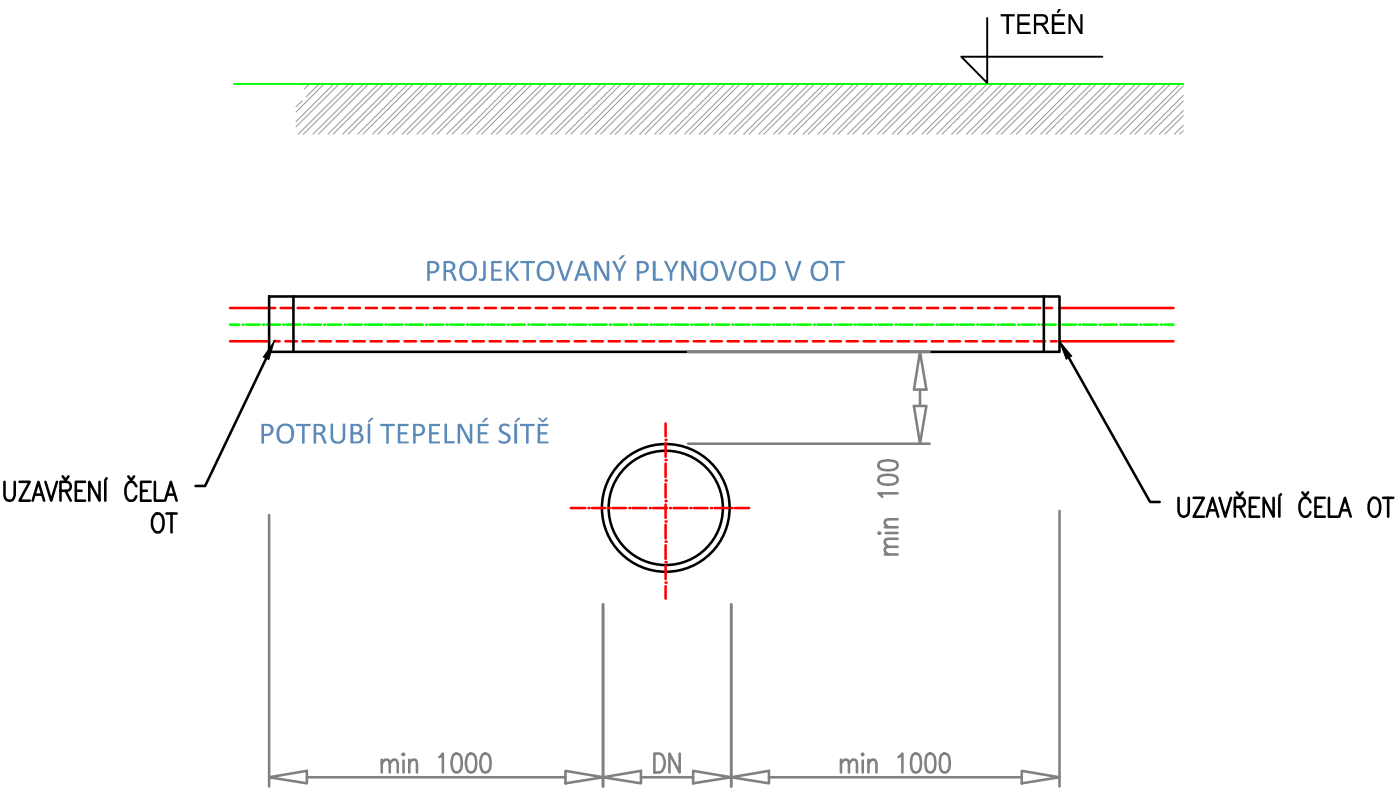


POZNÁMKA:
TEPELNÉ SÍTĚ - VYTÁPĚNÍ A ROZVOD TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
PŘI KŘÍŽENÍ SE PLYNOVODNÍ POTRUBÍ UKLÁDÁ NAD TEPELNÉ SÍTĚ. NELZE-LI PLYNOVODNÍ POTRUBÍ VÉST NAD, MŮŽE SE VÉST POD TEPELNÝM VEDENÍM. JDE-LI O KŘÍŽENÍ, MUSÍ BÝT PLYNOVODNÍ POTRUBÍ ULOŽENO V OCHRANNÉ TRUBCE, KTERÁ PŘESAHUJE VNĚJŠÍ LÍC KŘÍŽENÉHO VEDENÍ TEPELNÉ SÍTĚ MINIMÁLNĚ O 1,0m NA KAŽDOU STRANU. OCHRANNÁ TRUBKA BUDE NA OBOU KONCÍCH UTĚSNĚNA PROTI VNIKÁNÍ VODY A NEČISTOT.


PŘI KŘÍŽENÍ S PLYNOVODNÍM POTRUBÍM, MUSÍ BÝT TEPELNÁ SÍŤ OPATŘENA NA VZDÁLENOST PŘESAHUJÍCÍ MÍSTO KŘÍŽENÍ ALESPŮŇ 1,0m OBĚMA SMĚRY OD KRAJE POTRUBÍ TAKOVOU IZOLACÍ, ABY TEPLOTA PŮDY NEPŘEVYŠOVALA V ŽÁDNÉ DOBĚ V TÉMŽE MÍSTĚ I HLOUBCE NORMÁLNÍ TEPLOTU PŮDY O VÍCE NEŽ 15°C, A ABY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHLA 35°C.

KŘÍŽENÍ PLYNOVODU S VODOVODEM - SPODEM

PODÉLNÝ ŘEZ

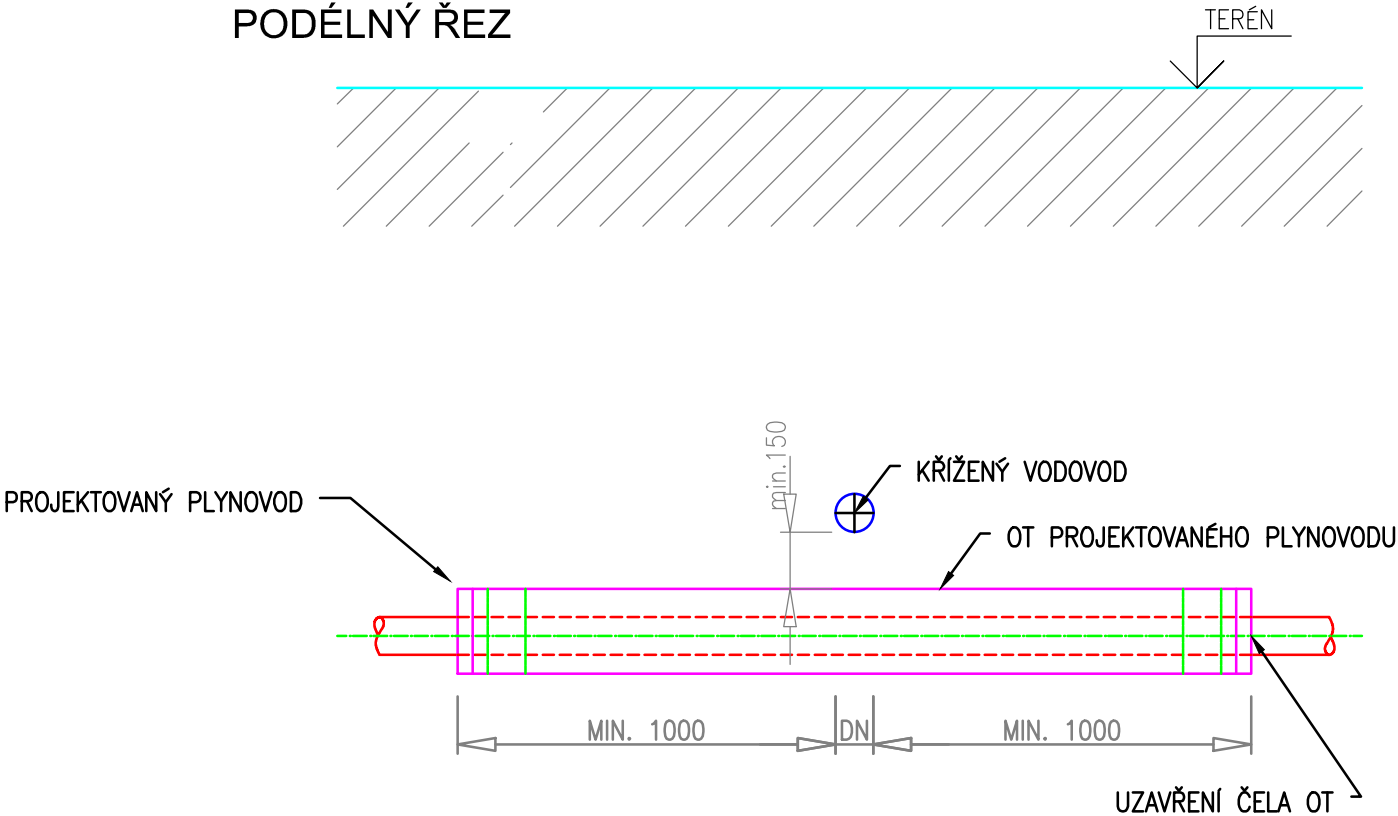

POZNÁMKA
PE PLYNOVODNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉ POD KŘÍŽENÝM VODOVODEM MUSÍ BÝT ULOŽENO V OCHRANNÉ TRUBCE. PŘESAHUJÍCÍ VODOVOD MIN. 1,0m NA KAŽDOU STRANU. OCHRANNÁ TRUBKA BUDE UTĚSNĚNA PROTI VNIKÁNÍ VODY A NEČISTOT SMRŠŤOVACÍ MANŽETOU (NAPŘ. PUTEQ). PE PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NENÍ TŘEBA V CHRÁNIČCE VYSTŘEĐOVAT, POUZE BUDE VYMEZEN PROSTOR MEZI POTRUBÍM A ČELEM OCHRANNÉ TRUBKY POMOCÍ PRYŽOVÝCH KROUŽK.

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|-----------------|----------------------------|------------------------------|
|  | | Braun-projekt, s.r.o. Hodkovičká 669 463 12 Liberec XXIII mobil: +420 607 818 196 email: libor.braun@braun-projekt.cz | | <i>Autorizovaná osoba:</i> | |
| <i>Vedoucí projektant:</i> | <i>Zodp. projektant:</i> | <i>Vypracoval:</i> | <i>Kreslil:</i> | | |
| Ing. P. Čepický | Ing. L. Braun | Ing. L. Braun | Ing. L. Braun | | |
| Kraj: Středočeský | | Obec: Mnichovo Hradiště | | | |
| Kat. území: Mnichovo Hradiště | | | | | |
| Stavebník: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | | | | | |
| MH Žižkova a okolí, obnova vodovodu a kanalizace IO 03-Dvořákova - přeložka STL plynovodu | | | | <i>Č. zakázky:</i> | 24-025BP |
| | | | | <i>Č. revize:</i> | 00-11-2024 |
| | | | | <i>Účel:</i> | DPZ |
| | | | | <i>Datum:</i> | 11/2024 |
| | | | | <i>Měřítko:</i> | - |
| | | | | <i>Formát:</i> | 2 x A4 |
| | | | | <i>Č. paré:</i> | <i>Č. výkresu:</i> 06 |
| KŘÍŽENÍ PZ S IS | | | | | |