


OPĚRNÉ BETONOVÉ BLOKY

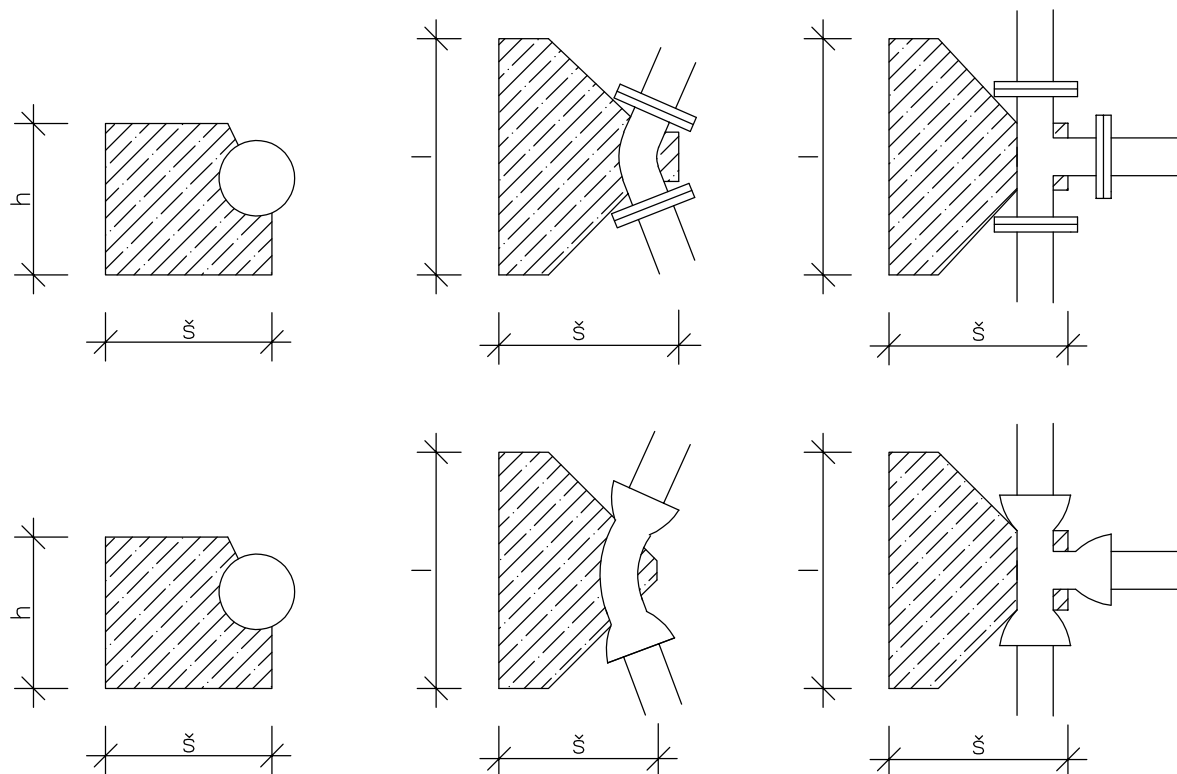

BETON C 20/25, X0

	ROZMĚRY BLOKU l x h x š	KUBATURA (m ³)	POČET
TT KUS DN150/150	1,10 x 0,45 x 1,22	0,60	1
T KUS DN125/80	1,07 x 0,32 x 1,23	0,42	1
MMA KUS DN80/80	0,63 x 0,28 x 0,74	0,13	1
MMK KOLENO 11 1/4° DN80	0,14 x 0,28 x 0,51	0,02	2
PŘ. KOLENO 90° DN80	0,85 x 0,28 x 0,97	0,23	1
PŘ. KOLENO 45° DN80	0,49 x 0,28 x 0,58	0,08	1

SO 03.1 - OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU LT DN80

Zodp. projektant:	Vypracoval:	GEVOS <small>DVORSKÁ 748/9 466 01 JABLONEC NAD NISOU tel. 602 584 458</small>	
Ing. M. Ulbrych	Z. Zobal		
Obec: Benátky nad Jizerou	KÚ: Nové Benátky		
Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Datum:	I. 2019
BENÁTKY NAD JIZEROU OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE		Č. zakázky:	1828
		Číslo kopie:	
		DPS	
OPĚRNÉ BLOKY		Měřítko:	Č. přílohy: D.3.11