


OPĚRNÉ BETONOVÉ BLOKY

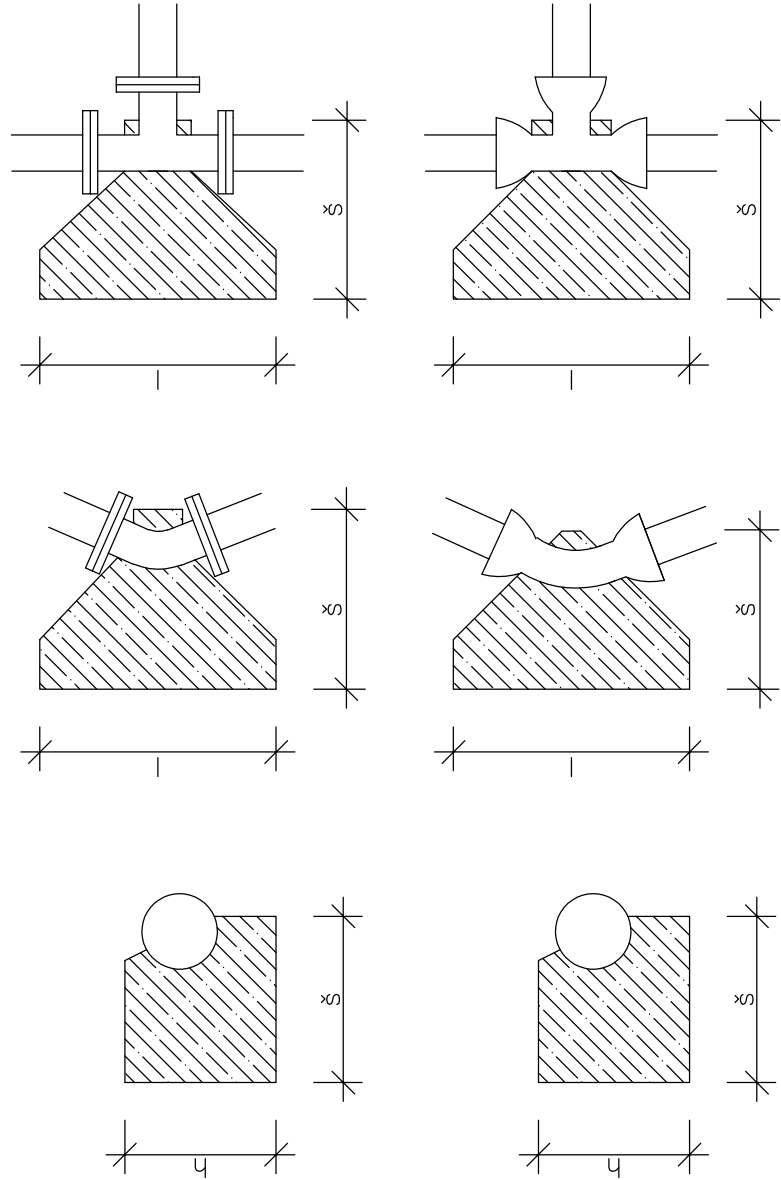

BETON C 20/25, X0

	ROZMĚRY BLOKU l x h x š	KUBATURA ( m <sup>3</sup> )	POČET
MMA KUS DN100/80	0,83 x 0,30 x 0,92	0,23	1
T KUS DN100/100	0,83 x 0,30 x 0,92	0,23	1
T KUS DN100/80	0,83 x 0,30 x 0,92	0,23	1
MK KOLENO 45° DN100	0,65 x 0,30 x 0,77	0,15	2
MMK KOLENO 30° DN100	0,65 x 0,30 x 0,77	0,15	1
MK KOLENO 30° DN100	0,65 x 0,30 x 0,77	0,15	4
PŘ. KOLENO 90° DN80	0,85 x 0,28 x 0,97	0,23	3
PŘ. KOLENO 45° DN80	0,49 x 0,28 x 0,58	0,08	2

SO 02 - OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU LT DN100

Zodp. projektant:	Vypracoval:	<div>GEVOS</div> <div>DVORSKÁ 748/9</div> <div>486 01 JABLONEC NAD NISOU</div> <div>tel. 602 584 458</div>
Ing. M. Ulbrych	Z. Zobal	
Obec: Benátky nad Jizerou	KÚ: Staré Benátky	
Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Datum: I. 2019
BENÁTKY NAD JIZEROU OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE		Č. zakázky: 1828
		Číslo kopie:
		DPS
OPĚRNÉ BLOKY		Měřitko: Č. přílohy:
		. D.2.11