


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

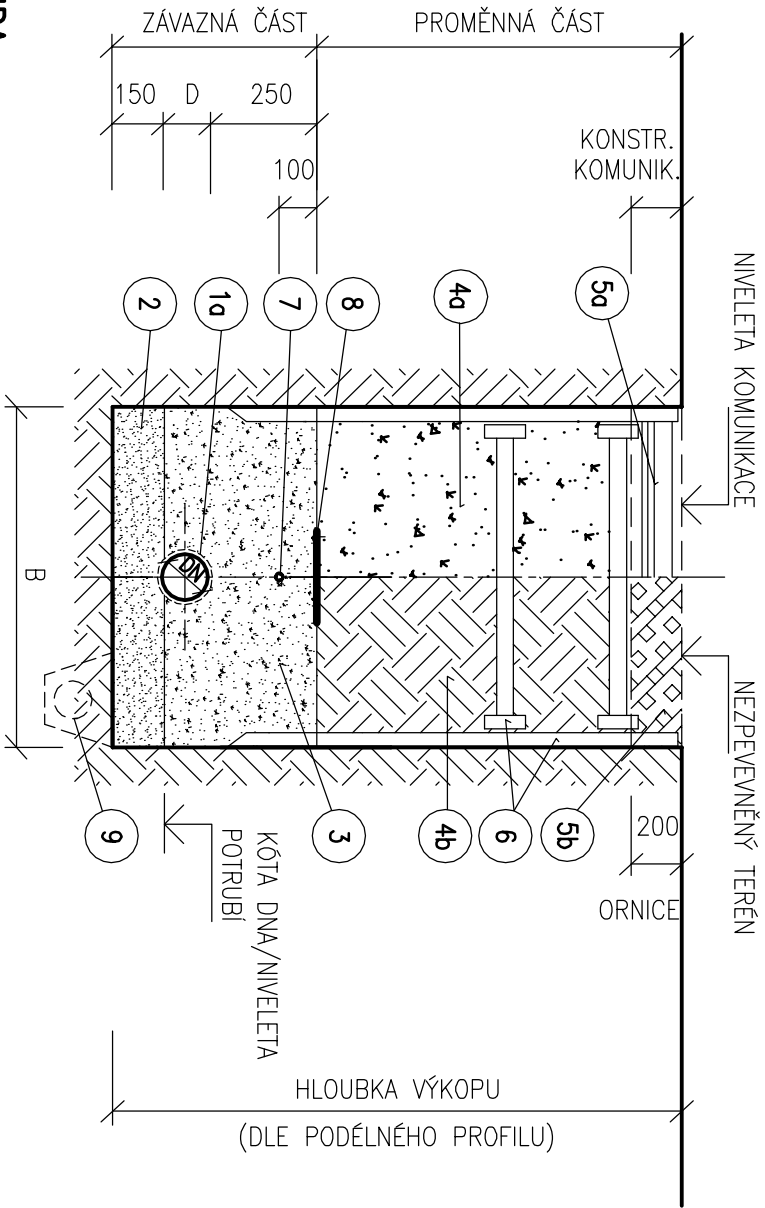

LEGENDA

- POTRUBÍ TL1 DN80, 100, 150; HDPE100 d32, 40, 50, 63
- LOŽE/PODSYP NA UROVNANÉ DNO – ŠTĚRKODRŤ/ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0/4
- OBSYP POTRUBÍ – ŠTĚRKODRŤ/ŠTĚRKODRŤ FR 0/4
- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY: **a)** V KOMUNIKACI ŠTĚRKOPÍSEK FR 0/63; **b)** V NEZPEV. TERÉNU PŮVODNÍ VÝKOPEK
- OBNOVENÍ POVRCHU: **a)** V KOMUNIKACI VIZ SAMOSTATNÁ VKRES. PŘÍLOHA; **b)** V NEZPEV. TERÉNU ORNICE
- PAŽÍČI BOXY PRO HLOUBKU VÝKOPU > 1,3m – DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE
- SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYKY–J 2x 4mm2 (DLE STANDARDU PN KV 061 00)–**NEPROVADÍ SE !**
- VÝSTRAŽNÁ FOLIE–BILÁ 300 MM S NÁPÍSEM "VODA"
- FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100, DOČASNÉ – NA ZÁKLADĚ SCHVÁLENÍ INVESTOREM

1. TABULKA ROZMĚRŮ [mm] ČSN EN 805

TROUBA	JMENOVITÁ SVĚTLOST		DN	25÷36	50	80	100	150
	VNĚJŠÍ PRŮMĚR		D	32÷50	63	98	118	170
	TLOUŠŤKA STĚN		t _s	13	13	9	9	10
	DĚLKA		l	–	–	6000	6000	6000
ŠÍŘKA RÝHY		B	800	800	800	900	900	900
PÍSKOVÉ LOŽE FR. 0–4mm		L	150	150	150	150	150	150


2. TABULKA KUBATUR NA 1bm RÝHY


VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	D	32÷50	63	98	118	170
VYTLAČENÁ KUBATURA TROUBY	m ³	0,002	0,003	0,008	0,011	0,023
KUBATURA PÍSKOVÉHO LOŽE	m ³	0,120	0,120	0,120	0,135	0,135
KUBATURA OBSYPU 250 mm	m ³	0,238	0,248	0,271	0,321	0,378
VYTLAČENÁ KUBATURA CELKEM	m ³	0,360	0,371	0,399	0,467	0,536

Objednatel

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Zpracoval	Kontroloval	Schválil	
Ing. Petr Čepický	Ing. Petr Čepický	Ing. Petr Čepický	
Oprávněná osoba kooperanta: Ing. Petr Čepický			
Číslo zakázky: 1861 – 05/2019			

Ředitel atelieru	Zodpovědný projektant	Tech. kontrola	Vypracoval	 <div>CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039 fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz URL: http://www.crproject.cz</div>
Ing. Jirák J.	Ing. Havelka J.	–	–	
stavba: BAKOV NAD JIZEROU UL. ŽIŽKOVA, OPRAVA VODOVODU				
část: D.1 - DOKUMENTACE INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	HIP: Ing. Jan Adamů			
objekt: SO.301 - OPRAVA VODOVODU	číslo zakázky: P2019–005			
obsah: VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ	stupeň dokumentace: DPS			
název dlig.souboru: Vzorový řez uložení potrubí.dwg	číslo přílohy: C–SO.301–D.1–5	měřtko: SCHEMA		formát: 2x A4
		příloha:		výtisk číslo:
		D.1-5		