




TLT DN 80, 100 C100 S CEM. VÝSTELKOU

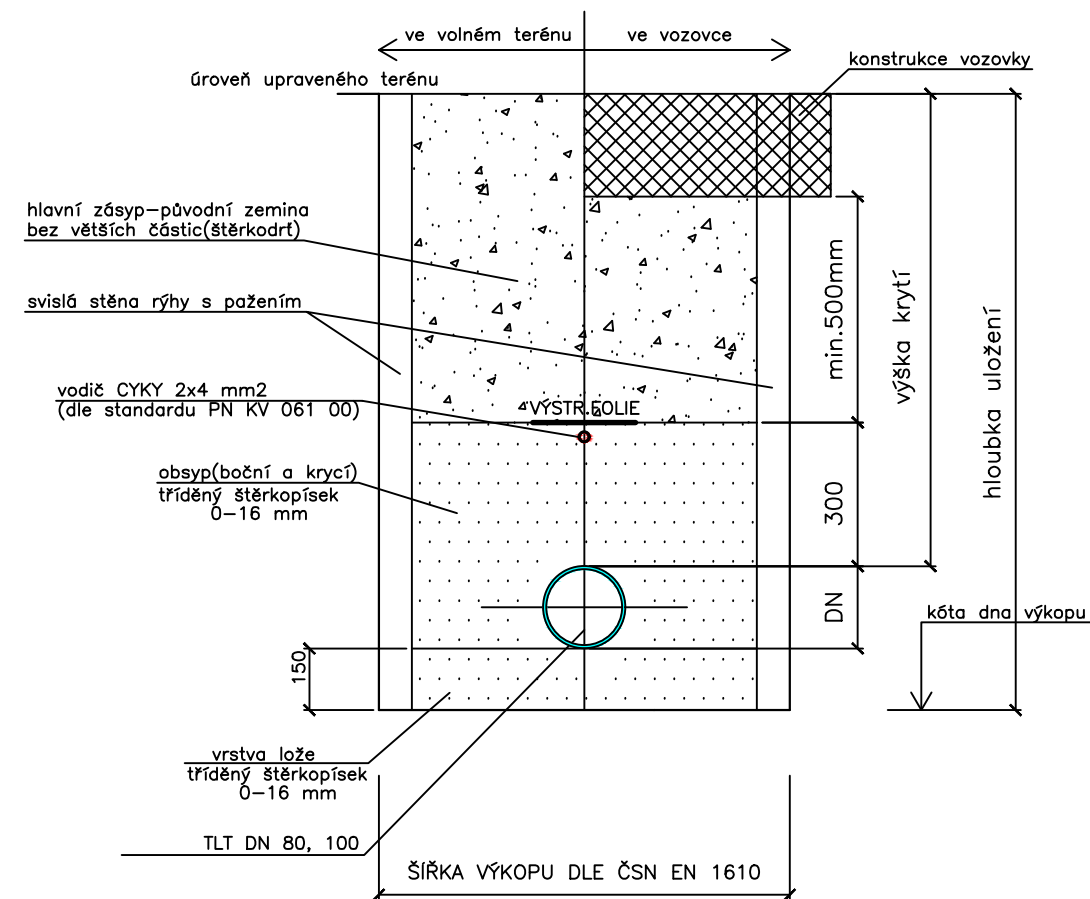

PE 100 SDR11 d32

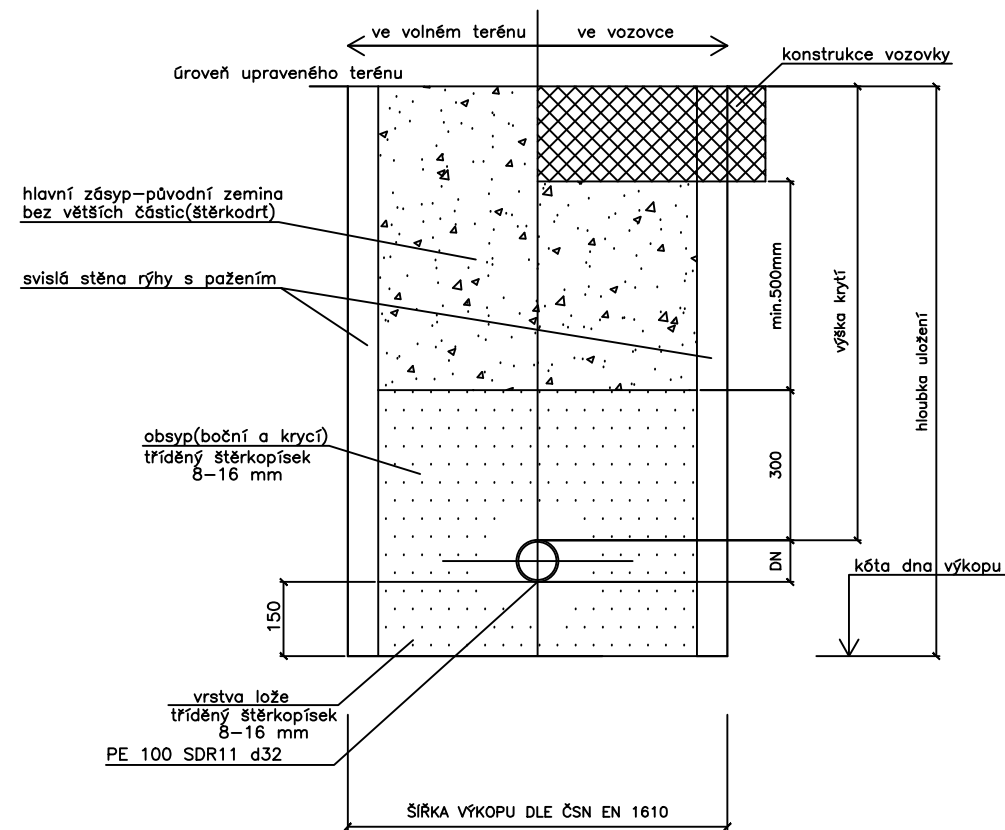

Investor		OBEC PÍSKOVÁ LHOTA	
		PÍSKOVÁ LHOTA 40, 294 31 KRNSKO	
		IČO: 00509230	
Hlavní projektant		Vypracoval	VEDU VODU s.r.o  1. máje 423, 294 41 Dobrovice tel: 604 447 166, 602 422 354 E-mail: evzen.kozak@seznam.cz
ing.E.Kozák		ing.E.Kozák, V.Bičiště	
stavba:		číslo zakázky:	20014
PÍSKOVÁ LHOTA ZOKRUHOVÁNÍ VODOVODŮ		stupeň PD:	DÚR/DSP
		datum:	12.2020
		měřítko: 1:25	formát: 2xA4
		výkres číslo:	výtisk číslo:
obsah:		VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ	
název dig.souboru:		číslo přílohy:	15
20014-D.1.9 ULOŽENÍ POTRUBÍ.DWG		D.1.9	