
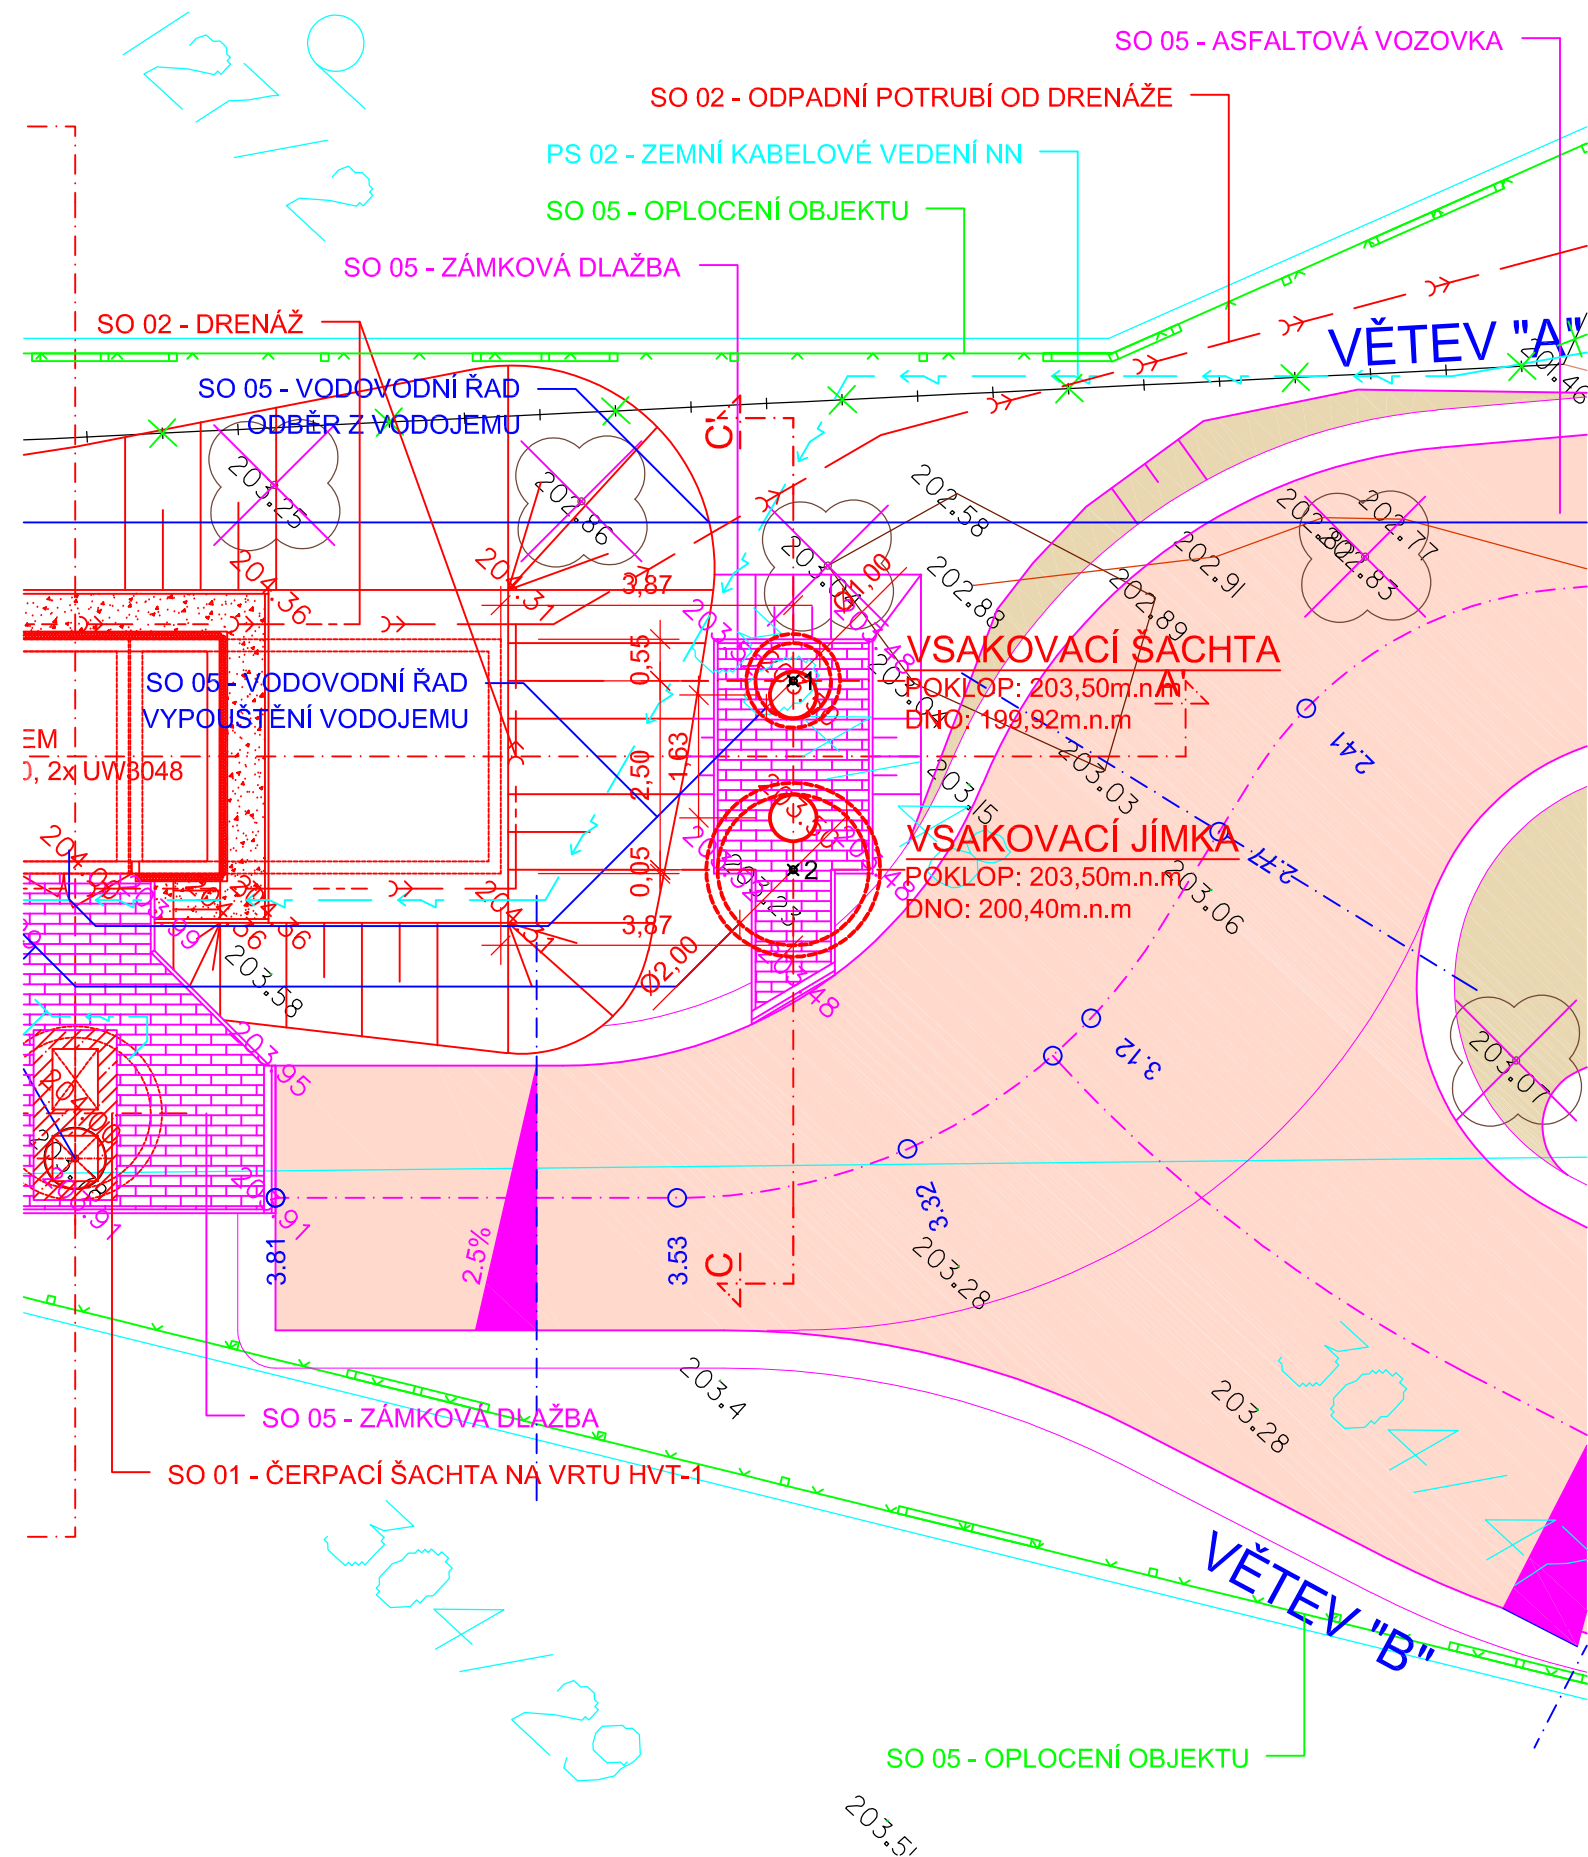


SOBĚTUCHY, VODOVOD ŘEŠENÍ KVALITY VODY SO 03 - VSAKOVACÍ JÍMKA PRACÍ VODY



LEGENDA:

PROJEKTOVANÉ SÍTĚ

	PROJEKTOVANÝ VODOVODNÍ ŘAD
	PROJEKTOVANÝ EL. KABEL NN - VNITŘNÍ ROZVOD
	PROJEKTOVANÝ EL. KABEL NN - PŘÍPOJKA
	PROJEKTOVANÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
	PROJEKTOVANÁ PŘÍČNÁ DRENÁŽ
	PROJEKTOVANÁ DRENÁŽ
	PROJEKTOVANÉ ODPADNÍ POTRUBÍ OD DRENÁŽE

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

	VODOVODNÍ ŘAD
	EL. KABEL NN
	VRCHNÍ VEDENÍ NN
	SDĚLOVACÍ KABEL
	SDĚLOVACÍ KABEL MIMO PROVOZ

SOUŘADNICE STŘEDU ŠACHET

ČÍSLO BODU	POPIS BODU	SOUŘADNICE BODU	
		Y	X
1	VSAKOVACÍ ŠACHTA	716 021,062	1 027 906,412
2	VSAKOVACÍ JÍMKA	716 019,366	1 027 908,248

SO 03 - VSAKOVACÍ JÍMKA PRACÍ VODY

Výškový systém : Bpv.

Souřadnicový systém: S-JTSK

Zodp. projektant:	Vypracoval:	GEVOS DVORSKÁ 748/9 466 01 JABLONEC NAD NISOU tel. 602 584 458	
Ing. M. Ulbrych	Z. Zobal		
Obec: Tuřice	KÚ: Tuřice		
Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Datum:	II. 2023
SOBĚTUCHY, VODOVOD ŘEŠENÍ KVALITY VODY		Č. zakázky:	2007
		Číslo kopie:	
		DÚR + DSP	
SITUACE		Měřítko: 1 : 100	Č. přílohy: D.3.2