



ULOŽENÍ POTRUBÍ  
1 : 20


ULOŽENÍ HDPE PE100 TROUBY RC2 d32 SDR11  
V CHODNÍKU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

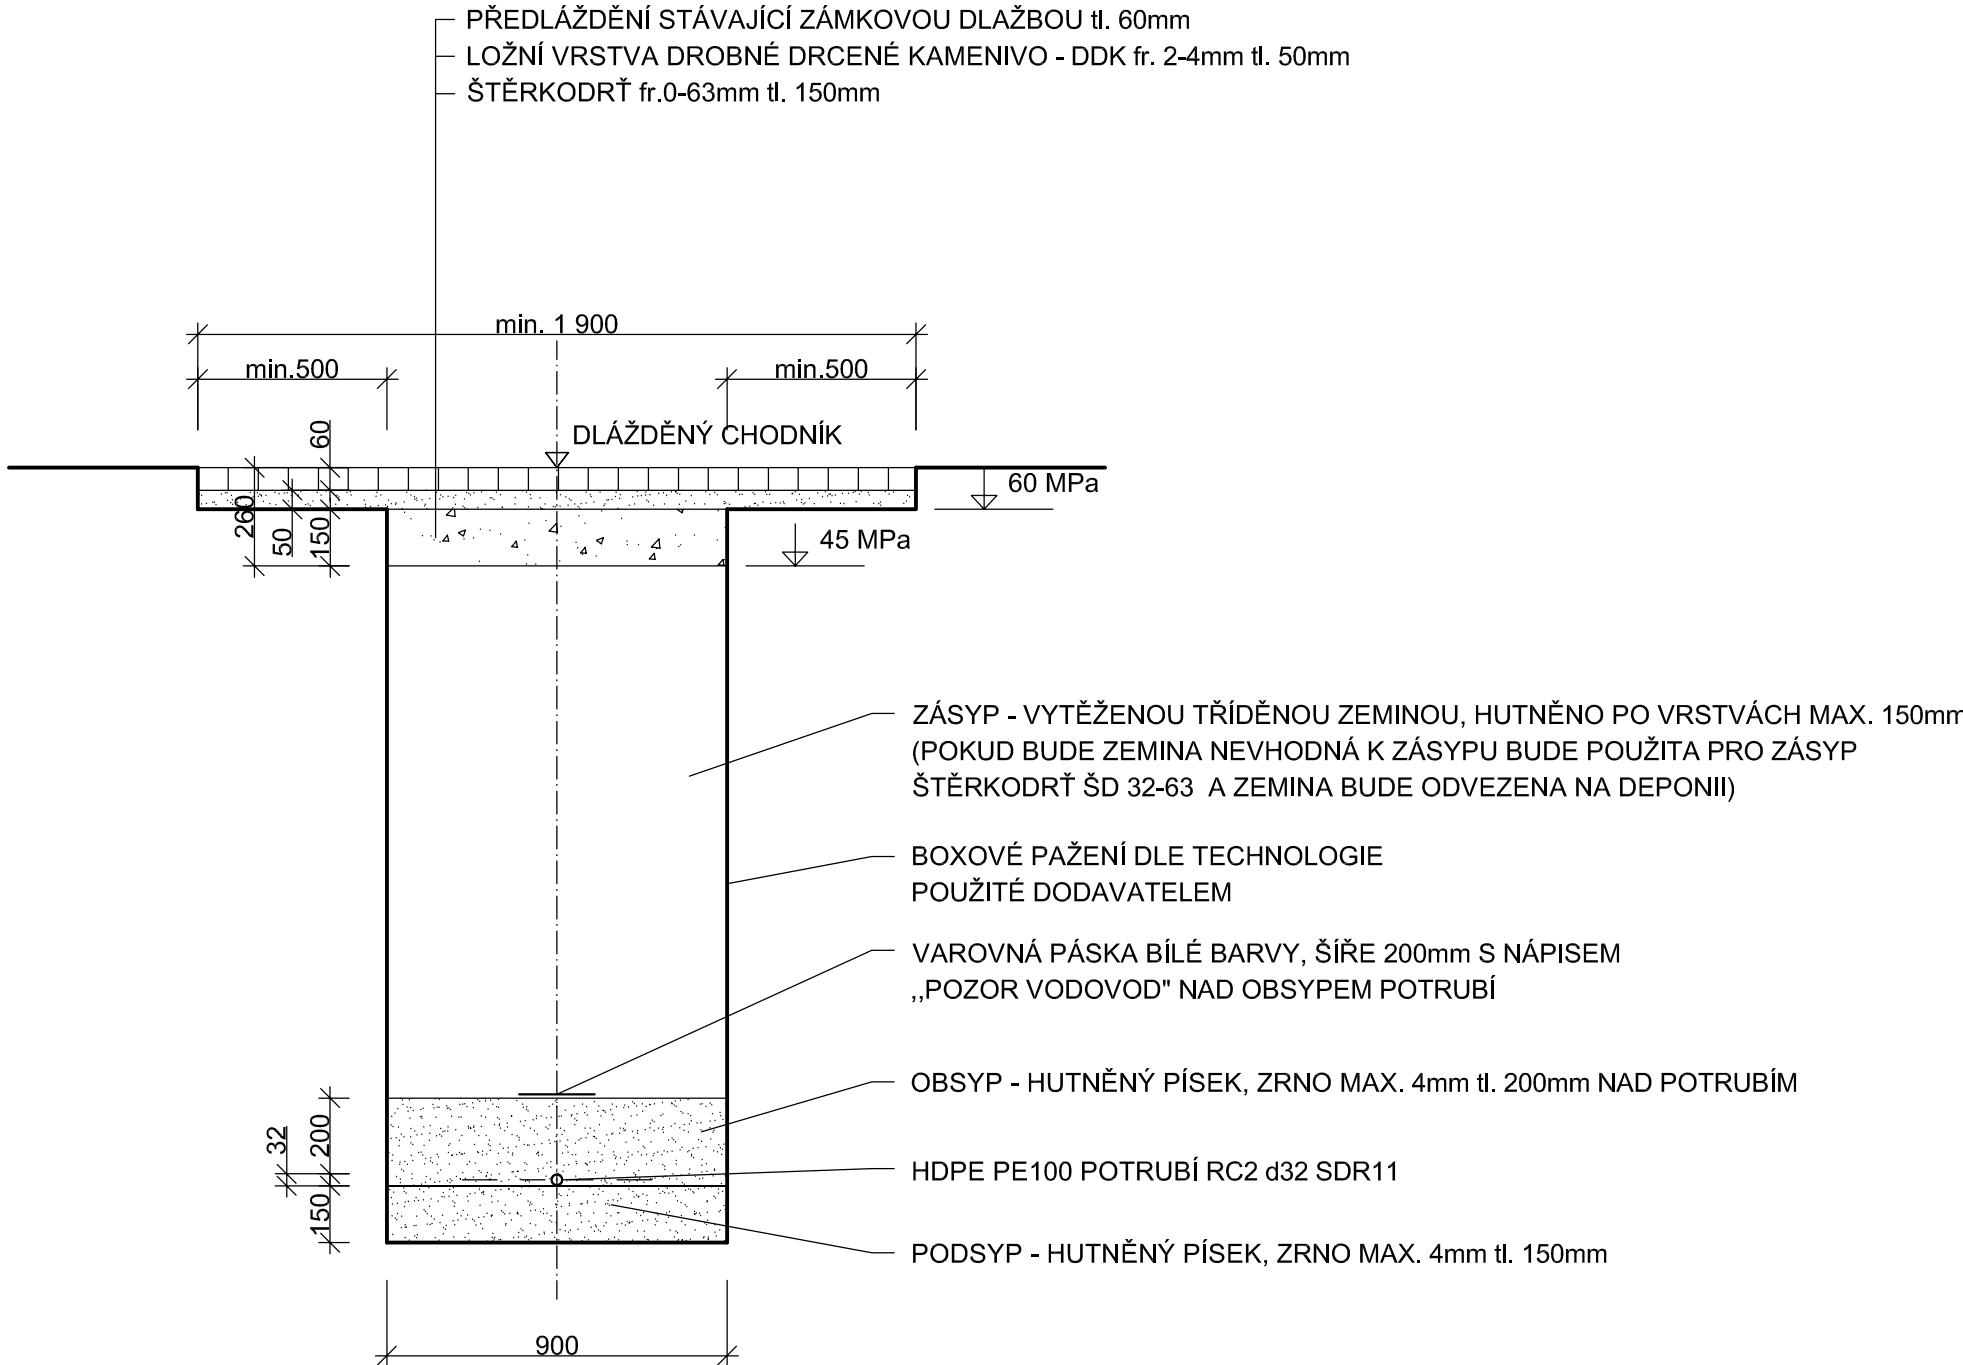

ULOŽENÍ HDPE PE100 TROUBY RC2 d32 SDR11  
V ASFALTOVÉ VOZOVCE



PROVIZORNÍ VYSPRAVENÍ RÝHY PRO SILNIČNÍ POJEZD



**POZNÁMKA:**  
PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÉ RÝHY V MK (VOZOVKY, CHODNÍKY, ODSTAVNÁ A PARKOVACÍ STÁNÍ, ATD.) MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 146 POVOLOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ RÝH PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VE VOZOVKÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO HUTNĚNÍ A VHODNOSTI ZÁSYPŮ VE SMYSLU TP 146.

SO 03.2.1 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Zodp. projektant:	Vypracoval:	<b>GEVOS</b> U PŘEHRADY 5129/67 406 02 JABLONEC NAD NISOU tel. 602 584 458	
Ing. M. Ulbrych	Z. Zobal		
Obec: Mladá Boleslav	KÚ: Mladá Boleslav		
Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Datum:	XII. 2023
<b>MLADÁ BOLESLAV, DUBCE OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE II. ETAPA</b>		Č. zakázky:	2217
		Číslo kopie:	
		DPS	
ULOŽENÍ POTRUBÍ		Měřítko: 1 : 20	Č. přílohy: D.3.5