


OPĚRNÉ BETONOVÉ BLOKY

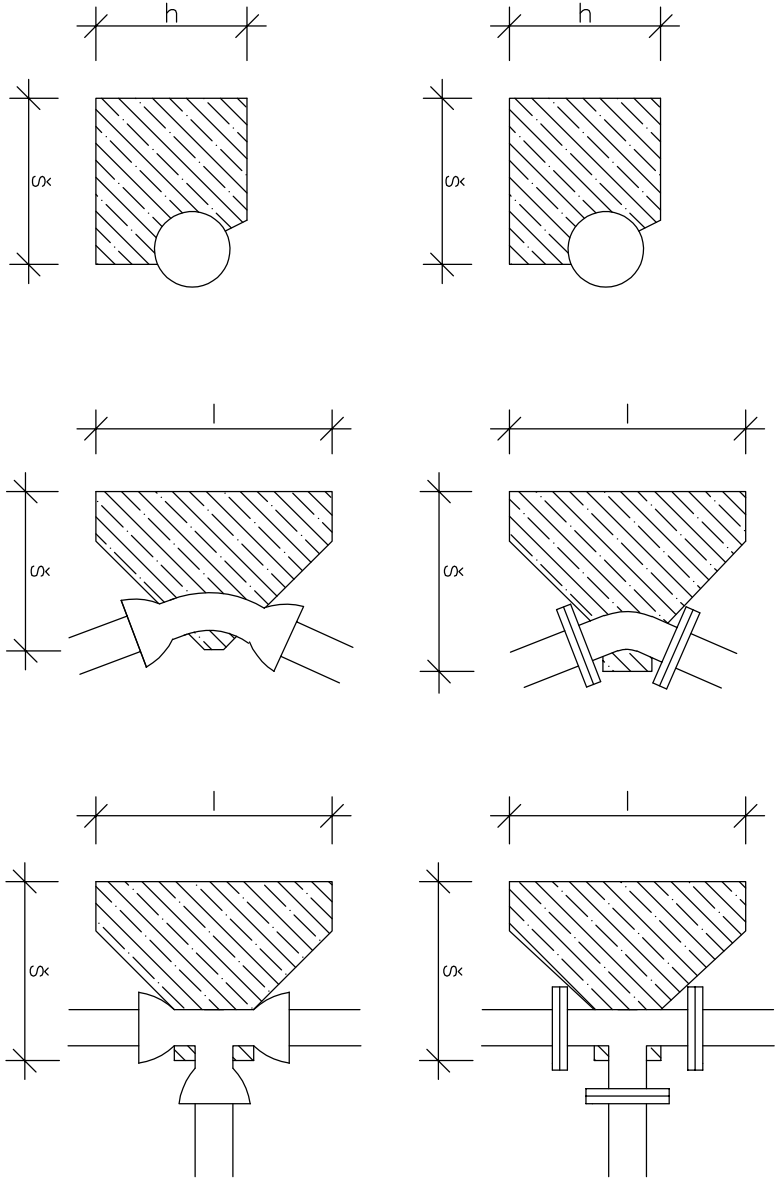

	ROZMĚRY BLOKU l x h x š	KUBATURA (m ³)	POČET
MMA KUS DN150/150	1,10 x 0,45 x 1,21	0,60	1
MMA KUS DN100/80	0,83 x 0,30 x 0,92	0,23	2
MK KOLENO 11,25° DN150	0,31 x 0,35 x 0,55	0,06	3
MK KOLENO 45° DN100	0,65 x 0,30 x 0,77	0,15	1
MK KOLENO 30° DN100	0,65 x 0,30 x 0,77	0,15	1
T KUS DN150/100	1,10 x 0,45 x 1,21	0,60	1
T KUS DN100/100	0,83 x 0,30 x 0,92	0,23	2
PR. KOLENO 90° DN80	0,85 x 0,28 x 0,97	0,23	1

VODOVODNÍ ŘAD B

	ROZMĚRY BLOKU l x h x š	KUBATURA (m ³)	POČET
MMA KUS DN100/80	0,83 x 0,30 x 0,92	0,23	1
MK KOLENO 45° DN100	0,65 x 0,30 x 0,77	0,15	1
MK KOLENO 30° DN100	0,65 x 0,30 x 0,77	0,15	3
MK KOLENO 22,5° DN100	0,35 x 0,30 x 0,48	0,05	1
MK KOLENO 11,25° DN100	0,18 x 0,30 x 0,55	0,03	1
PR. KOLENO 90° DN80	0,85 x 0,28 x 0,97	0,23	1
PR. KOLENO 45° DN80	0,49 x 0,28 x 0,58	0,08	1

PROPOJENÍ ŘADŮ LTH DN80

	ROZMĚRY BLOKU l x h x š	KUBATURA (m ³)	POČET
MMK KOLENO 45° DN80	0,49 x 0,28 x 0,58	0,08	2

BETON C 20/25, X0
VODOVODNÍ ŘAD A

SO 01.1 - OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU

ULICE U VODOJEMU

Zodp. projektant:

Ing. M. Ulbrych

Obec: Benátky nad Jizerou

Objednatel: Vak Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Vypracoval:

Z. Zobal

KÚ: Nové Benátky

Datum: 1. 2020

GEVOS

DVOŘSKÁ 748/9
JABLONEC NAD NISOU
tel. 602 594 458

Č. zakázky: 1932

BENÁTKY NAD JIZEROU, U VODOJEMU
OBNOVA VODOVODU

Číslo kopie:

Č. přílohy: D.1.1.17

OPĚRNÉ BLOKY

DPS