


OPĚRNÉ BETONOVÉ BLOKY

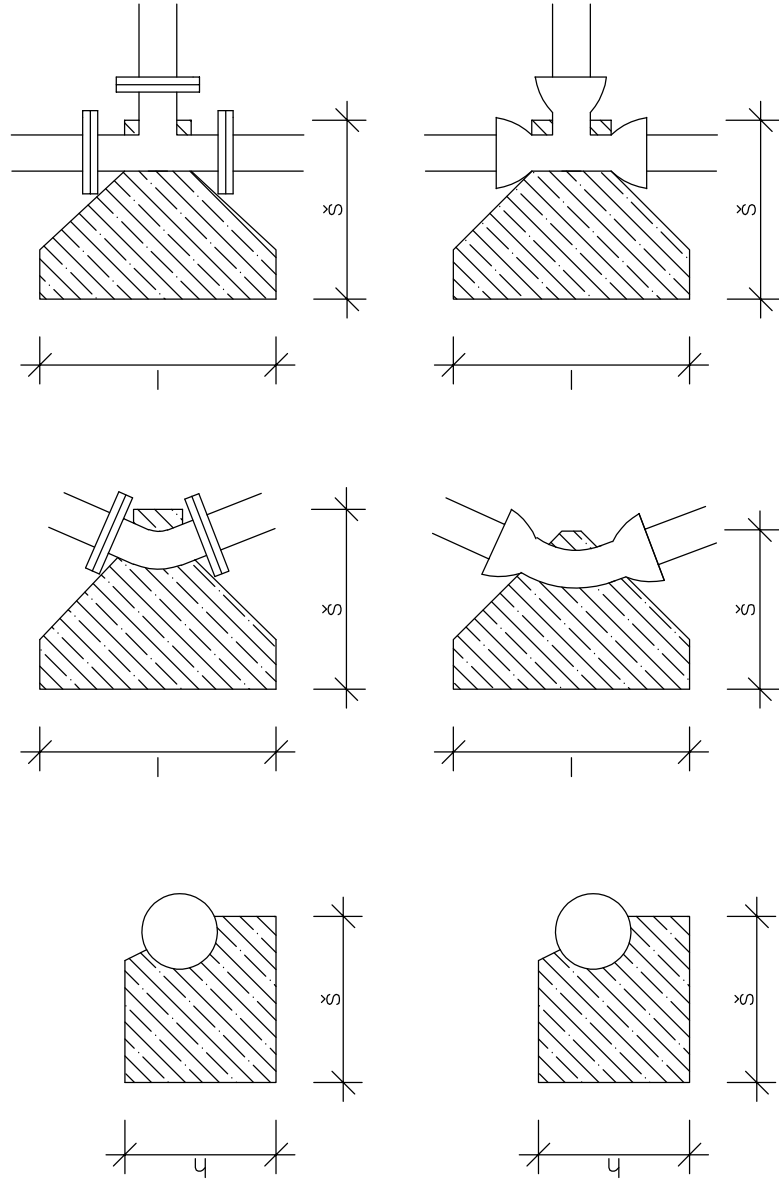

BETON C 20/25, X0

	ROZMĚRY BLOKU l x h x š	KUBATURA (m ³)	POČET
MMA KUS DN150/80	1,10 x 0,45 x 1,21	0,60	1
MK KOLENO 45° DN150	1,06 x 0,35 x 1,16	0,43	2
MMK KOLENO 22,5° DN150	0,59 x 0,35 x 0,68	0,14	1
MK KOLENO 22,5° DN150	0,59 x 0,35 x 0,68	0,14	1
MK KOLENO 11,25° DN150	0,31 x 0,35 x 0,55	0,06	1
PŘ. KOLENO 90° DN80	0,85 x 0,28 x 0,97	0,23	1
PŘ. KOLENO 45° DN80	0,49 x 0,28 x 0,58	0,08	1

SO 02 - PROPOJENÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ
ULICE JANA Z DRAŽIC

Zodp. projektant:	Vypracoval:	GEVOS DVORSKÁ 748/9 486 01 JABLONEC NAD NISOU tel. 602 584 458
Ing. M. Ulbrych	Z. Zobal	
Obec: Benátky nad Jizerou	KÚ: Staré Benátky	
Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Datum: I. 2020
BENÁTKY NAD JIZEROU, U VODOJEMU OBNOVA VODOVODU		Č. zakázky: 1932
		Číslo kopie:
		DPS
OPĚRNÉ BLOKY		Měřitko: Č. přílohy:
		. D.2.10