


1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1 : 50

Víta Nejedlého 267, Mnichovo Hradiště

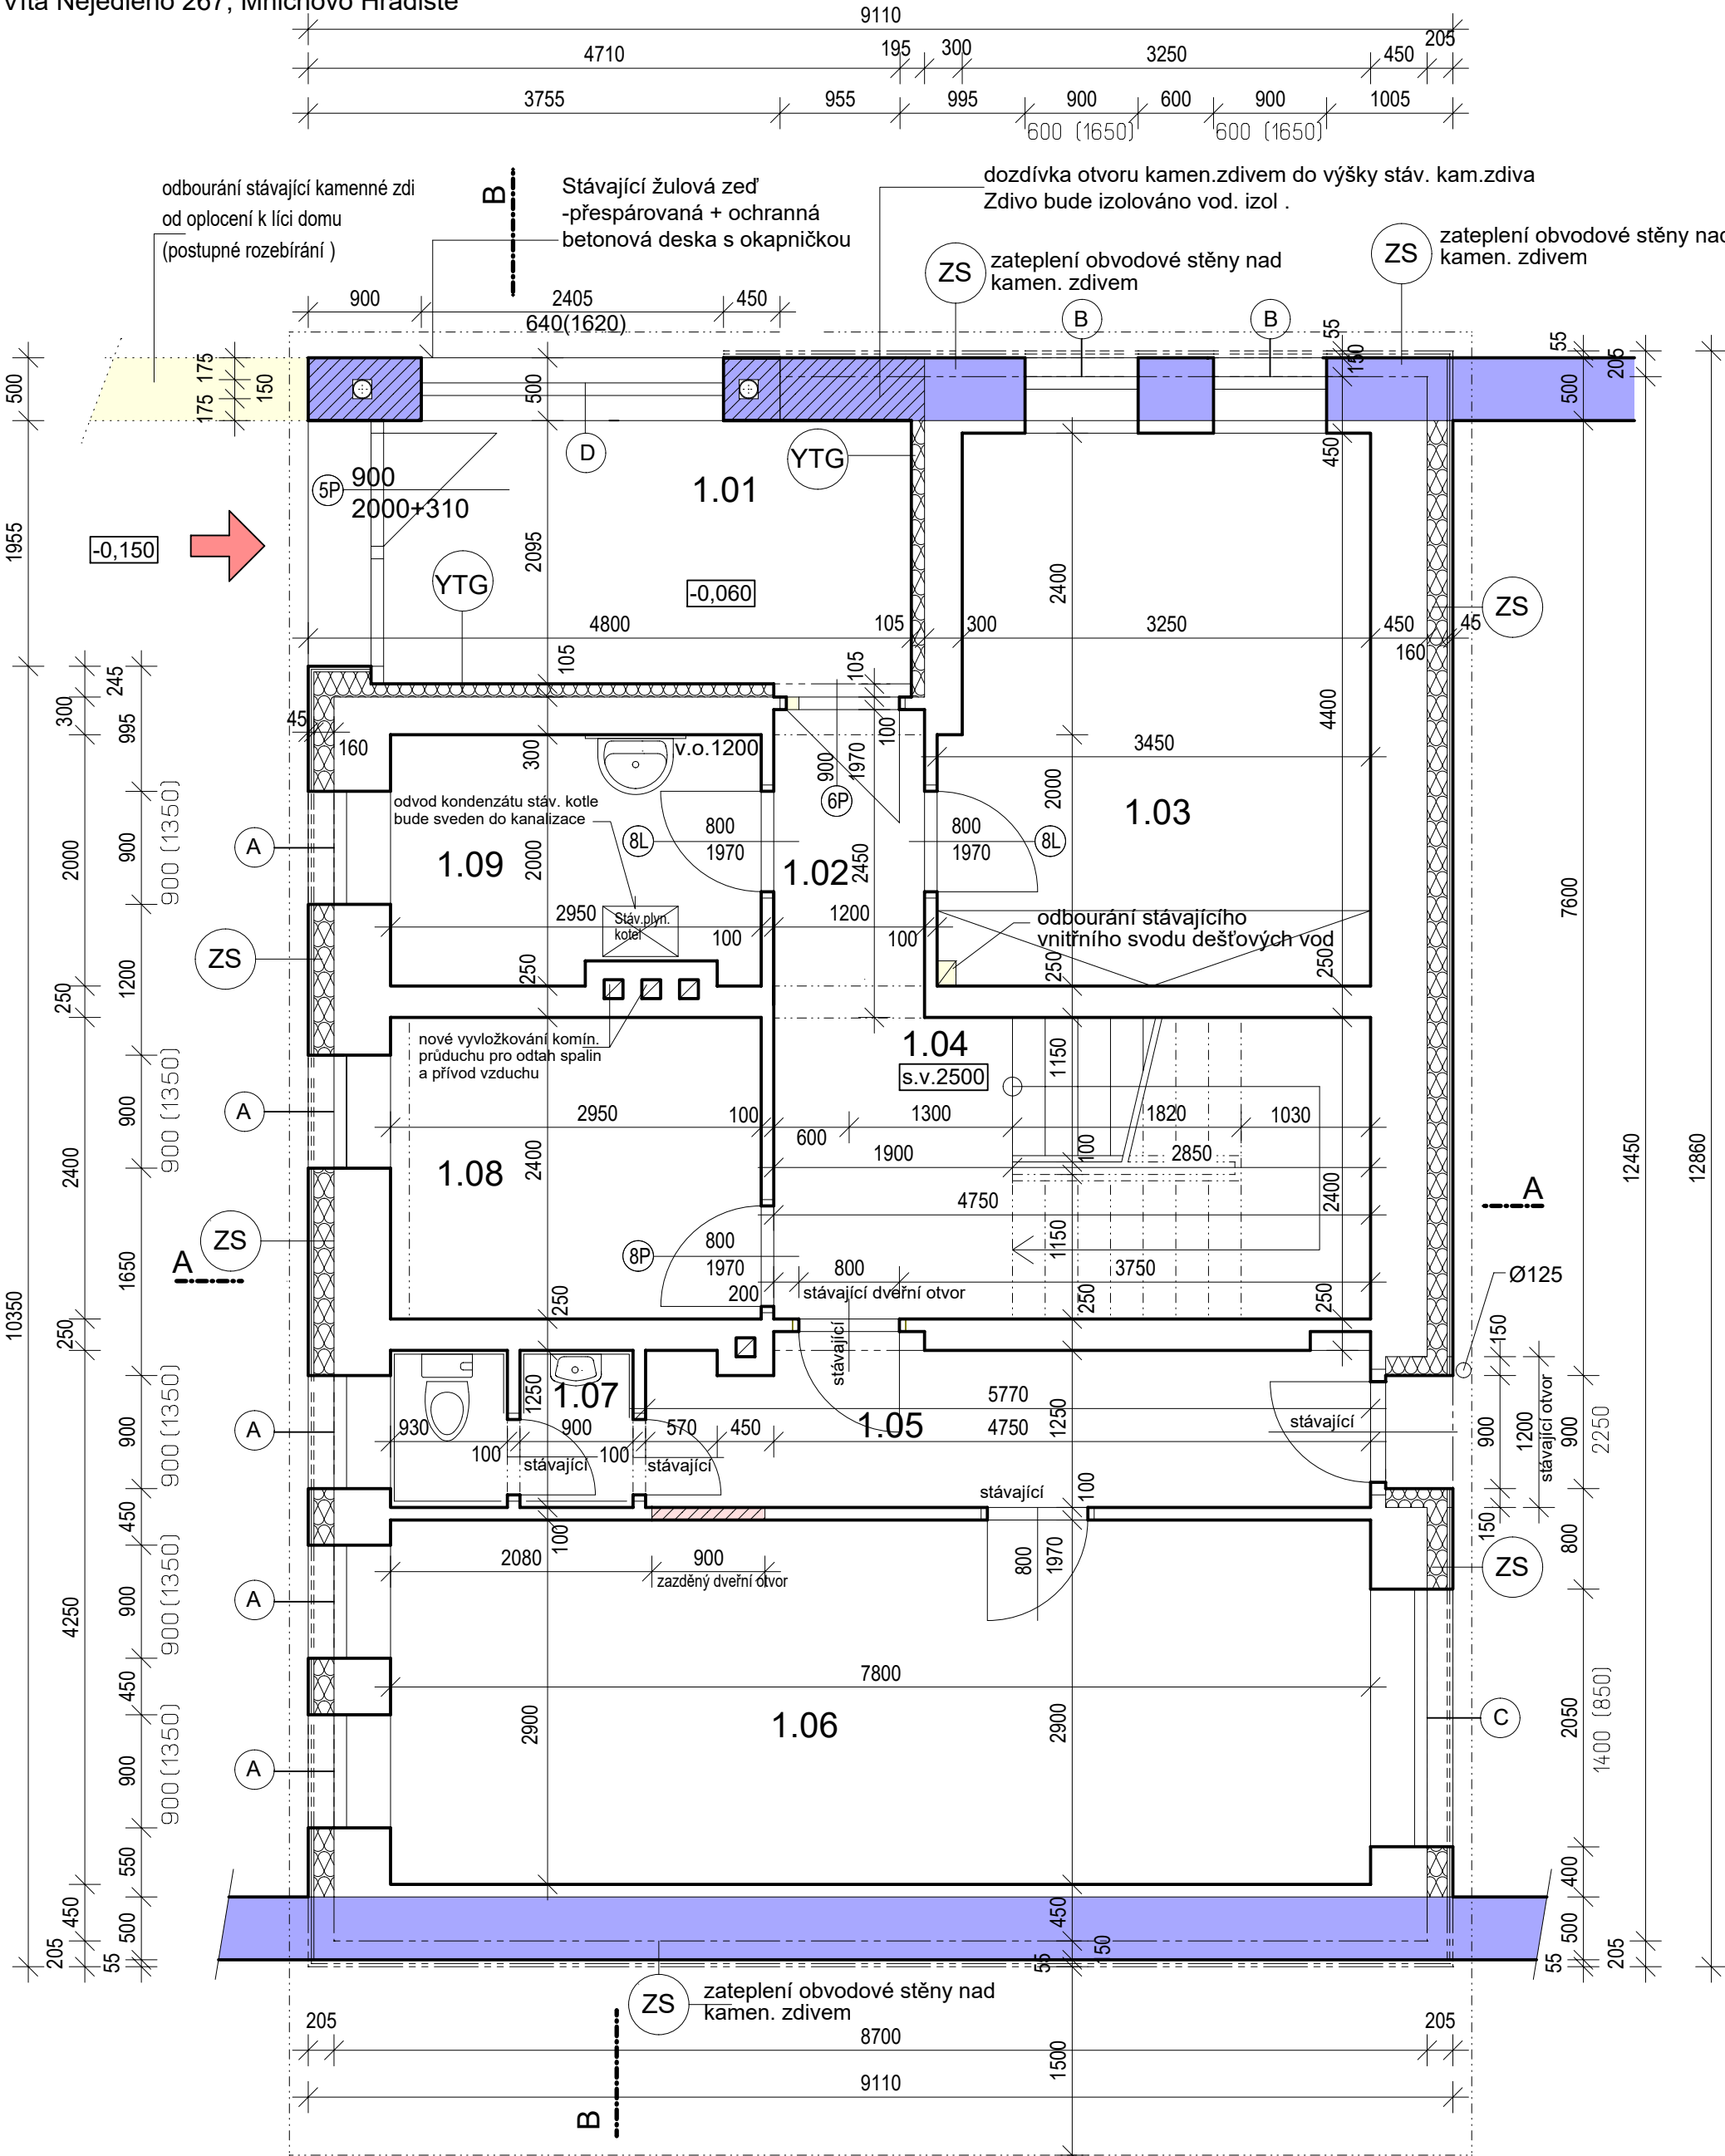

ZNAČENÍ HMOT

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Dozdívané konstrukce - cihly plné
- Tepelná izolace
- Zdivo z kamene stávající
- Zdivo z kamene - dozdívané

ZS1

**DEK fasádní systém TI.4201B (DEKTHERM KLASIK MINERAL)**  
(ETICS, mechanicky kotvený s doplňkovým lepením , MW, tekovrstvá pastovitá omítka:  
Stávající zdivo  
Stávající omítka  
DEKTHERM KLASIK -cementová hmota pro lepení 8-30 mm  
ISOVER TF PROFI (160/30 mm)+ Ejothem STR-U 2G - talířová šroubovací  
hmoždinka s ocelovým šroubem  
Cementová hmota pro lepení DEKTHERM KLASIK 3-6 mm + sklovláknitá tkanina VERTEX R 131 zatlačena do do vrstvy stěrkové hmoty  
Penetrace - WEBERPAS podklad UNI  
Tenkovrstvá omítka WEBERPAS extra Clean active (na silikonsilikátové bázi), zrnitost 1-3 mm

ZS

Skladba zateplovacího systému:  
Stávající zdivo  
Stávající omítka  
DEKTHERM KLASIK -cementová hmota pro lepení  
Zateplovací systém - minerální desky ISOVER FASSIL-tl.160 mm kotvená do podkladu talířovými hmoždinkami  
Difuzní fólie (např. DEKTEN FASSADE II)  
Závěsná odvětrávaná fasáda z probarveného betonu - MARMONOC

V celém objektu bude provedena demontáž všech palubkových obkladů a vyspravení omítek

V celém objektu bude provedena výměna rozvodů UT, včetně radiátorů

YTG

Tepelněizolační deska YTONG MULTIPOR 100 mm +omítka Multipor malta celoplošně přesítkovaná v tloušťce min. 5 mm

LEGENDA

číslo	účel místnosti	plocha	povrch podlahy	povrch stěn
1.01	ZÁDVEŘÍ	9,95	keramická dlažba + sokl v. 100 mm	
1.02	CHODBA	2,80	keramická dlažba + sokl v. 100 mm	omítka vápenná štuková hladká
1.03	ŠATNA	14,70	keramická dlažba + sokl v. 100 mm	omítka vápenná štuková hladká
1.04	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	11,40	keramická dlažba + sokl v. 100 mm	omítka vápenná štuková hladká -oprava stávající omítky
1.05	CHODBA	7,20	stávající keramická dlažba	omítka vápenná štuková hladká
1.06	SKLAD	22,60	stávající bet. mazanina	omítka vápenná štuková hladká
1.07	SOC.ZAŘÍZENÍ	2,40	stávající keramická dlažba	omítka vápenná štuková hladká + ker.obkl. stávající
1.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,10	keramická dlažba + sokl v. 100 mm	omítka vápenná štuková hladká
1.09	KOTELNA	5,70	keramická dlažba + sokl v. 100 mm	omítka vápenná štuková hladká

s.v.2500

POZNÁMKA : Před zahájením stavby je nutné provést tahové zkoušky obvodového zdiva z důvodu kotvení zateplovacího systému

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU čp. 267 NA p.č 1854/2 , p.č. 1854/8 p.č. 1854/10 ul.VÍTA NEJEDLÉHO, 295 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ

Obec: Mnichovo Hradiště [536326]  
Katastrální území: Mnichovo Hradiště [697575]

PROJEKTANT:	PROJEKTANT - SPECIALISTA	KRAJ :
Ing. Simona Skrbková Lhotecká 333, Dolní Bousov	Jarmila Krbušková Šlikova 753, Mnichovo Hradiště IČO 45098166	Středočeský
INVESTOR: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav		DATUM: 06/2021
OBSAH VÝKRESU:	1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU

**2021S**  
Šafářkova 277/III, Mladá Boleslav  
tel. 732 228 566, mail: krbuskova@seznam.cz  
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

D.1.1.b - 1