



ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ
VZDALENOST SÁCHET
NÁZVY SÁCHET

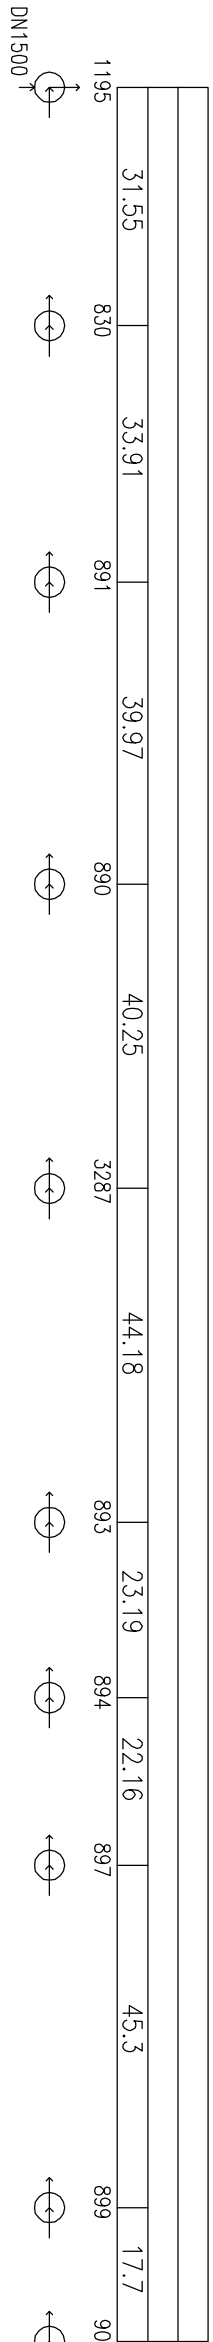

poř. sklon—délka	jm. sáchet	jm. přípoje	DN[mm]	dn[mm]
1 3.59 — 31.55	1195	DN1500	1500	214.15
2 1.56 — 23.19				
3 17.15 — 22.16				
4 12.43 — 17.70				
poř. kop.[l/s] — rychl.[m/s]				
1 638.62 — 1.66				
2 102.42 — 2.06				
3 82.47 — 2.06				
4 755.43 — 2.67				
5 643.15 — 2.27				
poř. v.hop.[l/s] — v.rychl.[m/s]				
1 0.00 — 0.00				
2 0.00 — 0.00				
3 0.00 — 0.00				
4 0.00 — 0.00				

PODÉLNÝ PROFIL STOKA "S1"


MĚŘÍTKO:
1:1000/1:100

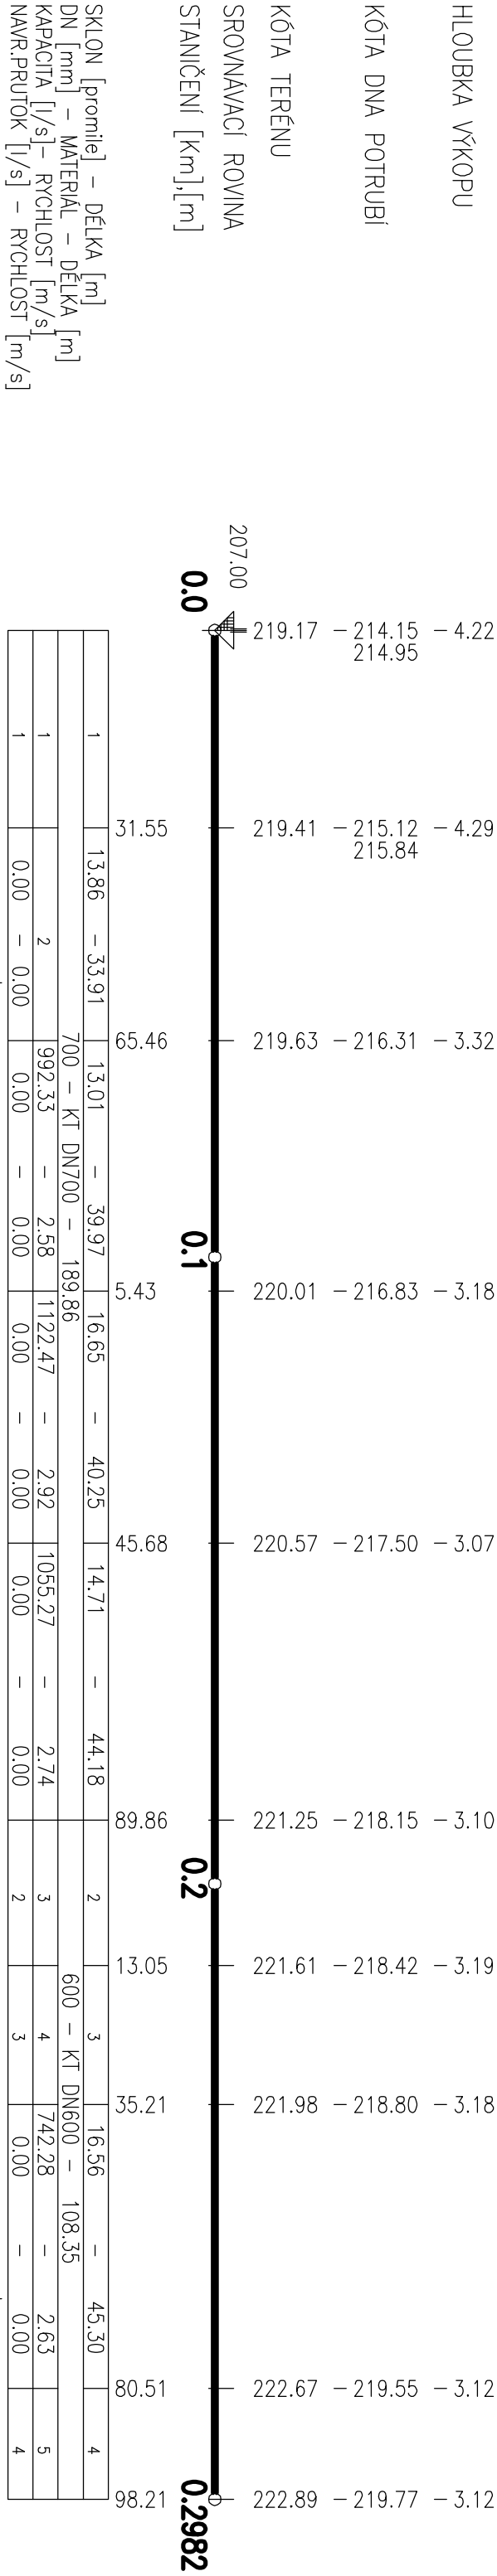


SKLON [promile] — DÉLKA [m]	DN [mm] — MATERIÁL — DÉLKA [m]	KAPACITA [l/s] — RYCHLOST [m/s]	NAVR.PRUTOK [l/s] — RYCHLOST [m/s]
1 13.86 — 33.91	700 — KT DN700 — 189.86	0.00 — 0.00	0.00 — 0.00
2 13.01 — 39.97	16.65 — 40.25	14.71 — 1055.27	2.74 — 0.00
3 16.65 — 40.25	14.71 — 1055.27	2.74 — 0.00	0.00 — 0.00
4 16.56 — 108.35	742.28 — 108.35	2.63 — 0.00	0.00 — 0.00
5 16.56 — 108.35	742.28 — 108.35	2.63 — 0.00	0.00 — 0.00
6 16.56 — 108.35	742.28 — 108.35	2.63 — 0.00	0.00 — 0.00

- SANACE VÝKOPEM
- SANACE BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA (KP=SPUŠKOVÁ, DS=DEŠŤOVÝ SVOD, UV=ULIČNÍ VPUST)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV.

**V&K**
ING. PETR ČEPIČKÝ
PROJEKTOVÁ FIRMA A VÝBĚR VODOPRŮSMYŠLŮSKÝCH STAVEB

ING. PETR ČEPIČKÝ
Výkonný projektant

**ING. PETR ČEPIČKÝ**
Stavovatel
ČECHOVA 1151, 293 22 MLADÁ BOLESLAV

Supl. dokumentace
DSP/DPS

MLADÁ BOLESLAV MĚSTO
OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE

Obv. č.:

Vejřidlova 272, 511 01 Turnov
tel. 606 465 721
petr.cepicky@gmail.com

Datum: 08/2023

Zák. číslo: 2347

Měřítko: 1:1000 / 1:100

Průřez:

PODÉLNÝ PROFIL - STOKA "S1"

Průřez: D.1.01.2-3