



DETAIL NÁPOJENÍ PŘÍPOJKY

NAPLOJENÍ PŘÍPOJKY NA HLAVNÍ ŘAD DN100 (DN 80) - S POUŽITÍM CELULITINOVÉHO NAVRŤÁVACÍHO PASU
M 1:25

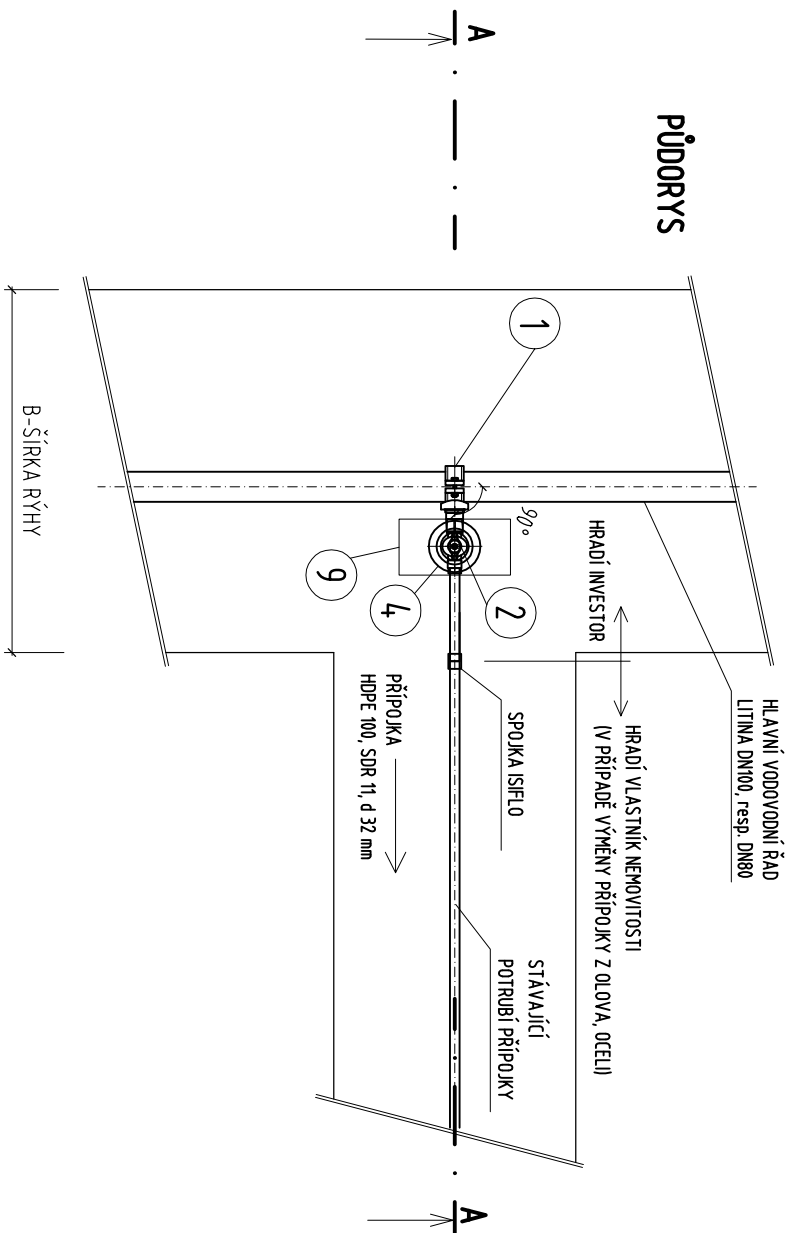


1.	CELOLITNOVÝ NAVRTÁVACÍ PÁS HÁČOM 100 / 5/4" (80 / 5/4")
2.	DŮMŮVNÍ CELOLITNOVÉ ŠŮPÁTKO DN 1"
3.	TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA
4.	EURO POKLOP ZEMNÍ TELESKOPICKÉ SOUPRAVY
5.	PVC/PE POTRUBÍ De 90 DL. 1,0 m (OCHRANA VĚ ŠTĚRKOVÝCH VRSTVÁCH VOZOVKY)
6.	PODSYP - TŘÍDĚNÝ PÍSEK - MAX. VELIKOST ZRNA 0-4 mm, tl. min. 150 mm
7.	OBSYP - TŘÍDĚNÝ PÍSEK - MAX. VELIKOST ZRNA 0-4 mm, tl. min. 200 mm
8.	ZHUŤNĚNÝ ZÁSYP RÝHY
9.	BETONOVÝ PODKLAD min. 200x200x50 mm

ŘEZ A - A

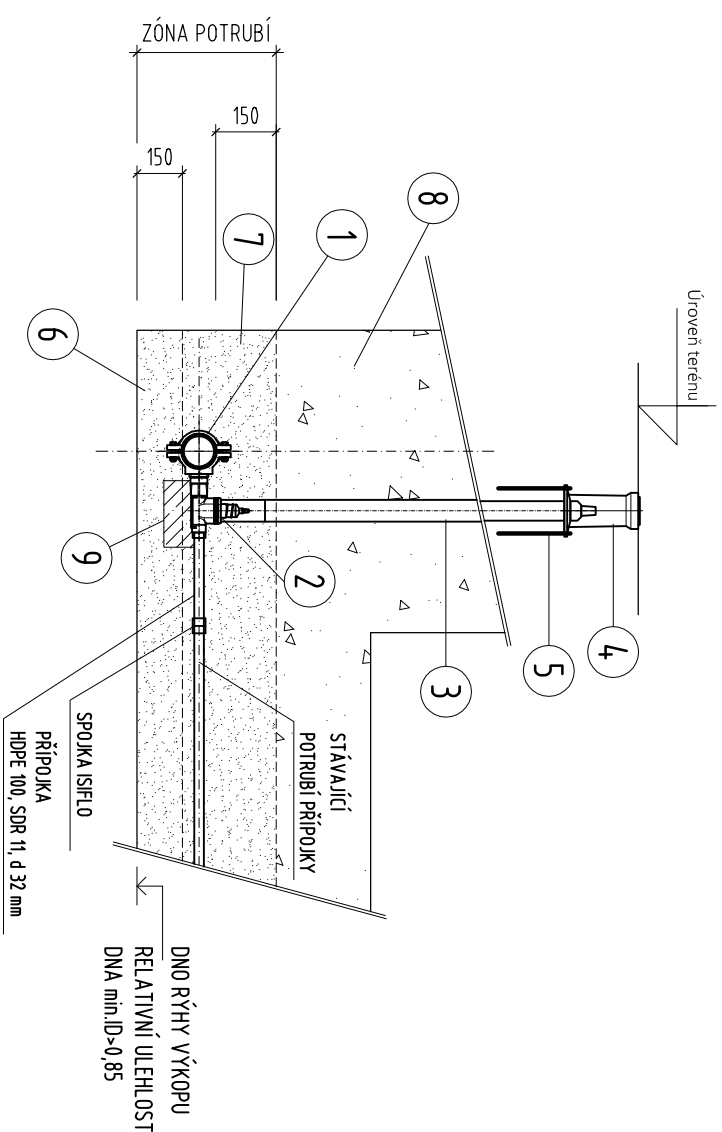

POZNÁMKA:

- při napojení na stávající přípojku se použije spojka isiflo
- mezikruží ochranné trubky bude vyplněno pískem fr. 0-4

VEDOUcí PROJEKTU		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE	<div>STAVBY VODNíHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ</div> <div></div> <div>ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236</div>
Ing. Roman Barta	Ing. Tomáš Konečný	Ing. Jiří Kaplan	Ing. Miloslav Šindlar		
KRAJ: Středočeský	STAVEBNÍ ÚŘAD: Kosmonosy		FORMÁT	2 x A4	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Kosmonosy (669857)			DATUM	prosinec 2019	
INVESTORŮ: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav			STUPEŇ	JPD	
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace Ulice Budovatelská			ČÍSLO ZAKÁZKY	20180121	
			SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM	JTSK/Bpv	
			INTERVAL VRSTEVNIC		
Vzorový výkres vodovodní přípojky			MĚŘÍTKO		
			Č. VÝKRESU	D.5.2.	
			ČÍSLO KOPIE		