


OPĚRNÉ BETONOVÉ BLOKY

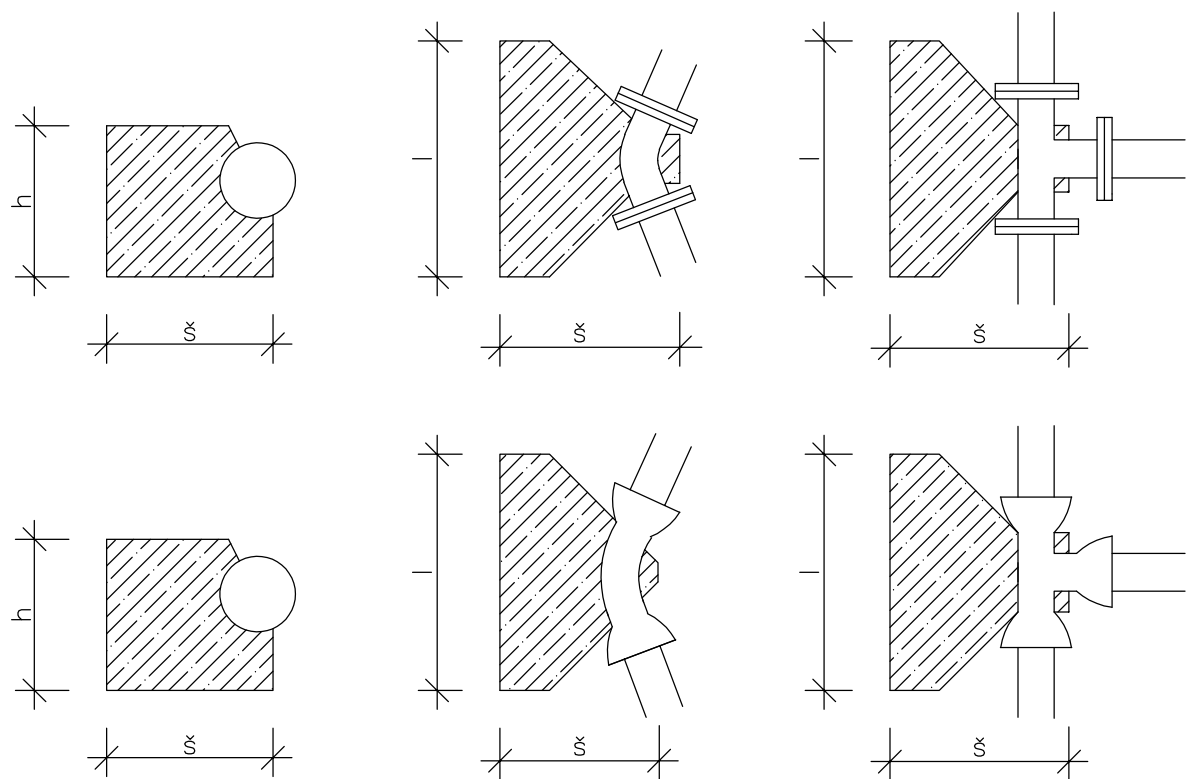

BETON C 20/25, X0
VODOVODNÍ ŘAD

	ROZMĚRY BLOKU l x h x š	KUBATURA (m ³)	POČET
T KUS DN80/80	0,63 x 0,28 x 0,74	0,13	4
MMA KUS DN80/80	0,63 x 0,28 x 0,74	0,13	1
PPL KUS 90° DN80	0,85 x 0,28 x 0,97	0,23	2
MK KOLENO 45° DN80	0,49 x 0,28 x 0,58	0,08	2
MK KOLENO 30° DN80	0,49 x 0,28 x 0,58	0,08	2
MK KOLENO 11° DN80	0,14 x 0,28 x 0,51	0,02	8

PROPOJENÍ ŘADU č.2

	ROZMĚRY BLOKU l x h x š	KUBATURA (m ³)	POČET
MK KOLENO 30° DN80	0,49 x 0,28 x 0,58	0,08	2

SO 01 - VODOVODNÍ ŘAD

Zodp. projektant:	Vypracoval:	<div>GEVOS</div> <div>U PŘEHRADY 5129/67 466 02 JABLONEC NAD NISOU tel. 602 584 458</div>	
Ing. M. Ulbrych	Z. Zobal		
Obec: Zdětín	KÚ: Zdětín u Benátek nad Nisou		
Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Datum:	VI. 2024
<div>ZDĚTÍN</div> <div>VÝMĚNA VODOVODU PE90</div>		Č. zakázky:	2406
		Číslo kopie:	
		DÚR + DSP	
OPĚRNÉ BLOKY		Měřítko:	Č. přílohy: D.1.7