


TROUBA KT DN 250, 200, 150

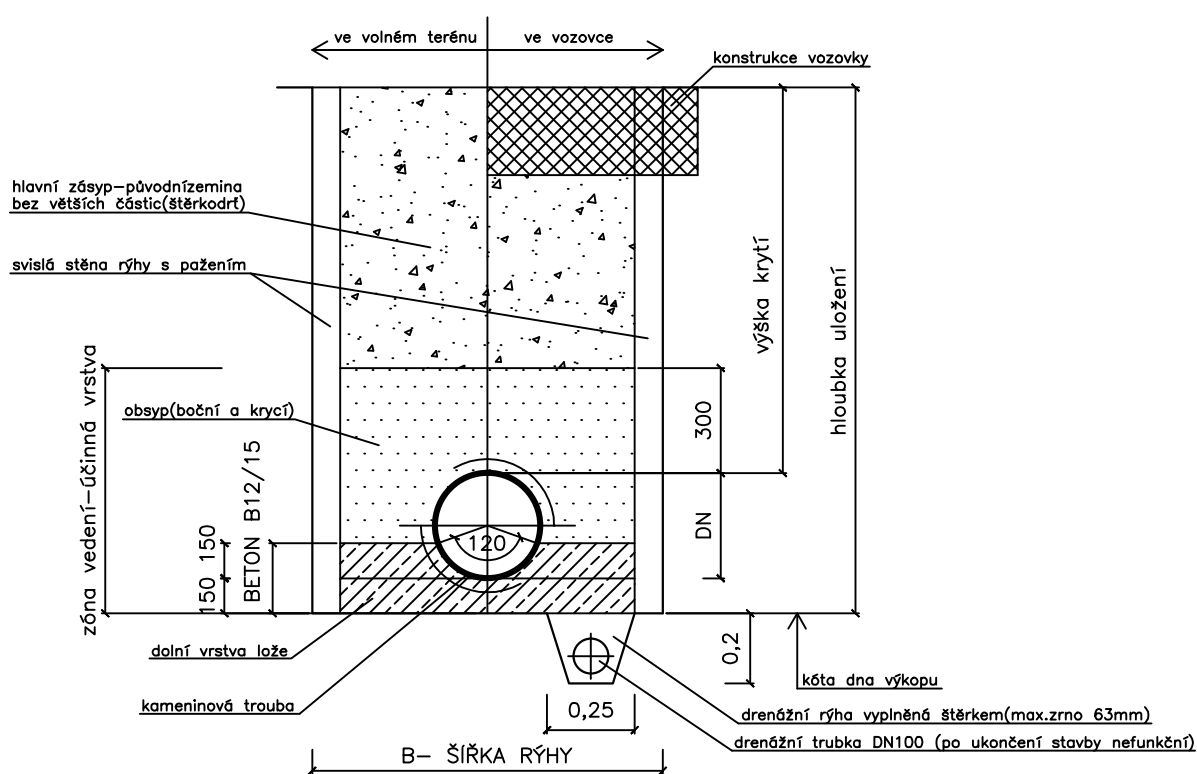

(VIZ. ČSN EN 1610, prEN 1046)

D.2.2.3 VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE 1:20