


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

PAŽENÍ V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH VEDENÍ–PRO HLOUBKU VÝKOPU >1,3M

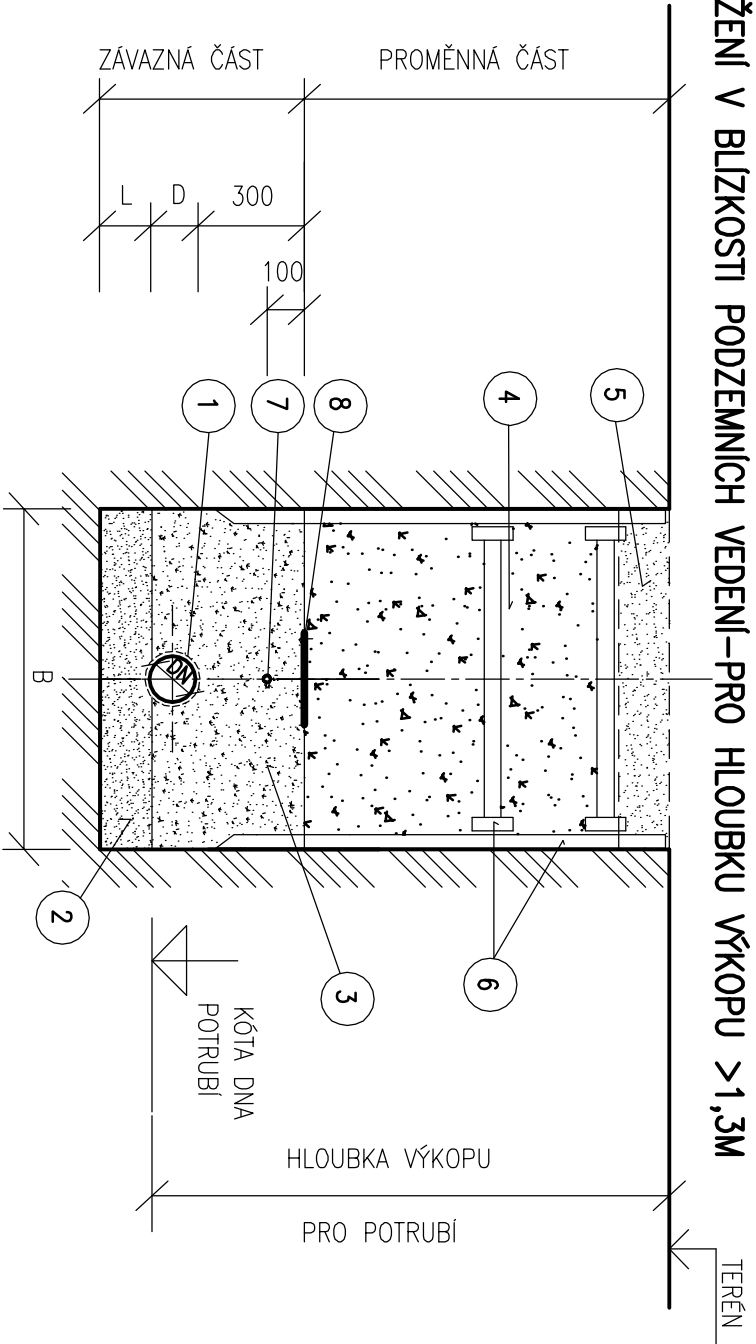

## LEGENDA

- POTRUBÍ TLT DN80, 100, 150, HDPE100 d32, 40, 50, 63
- LOŽE NA UROVNANÉ DNO–DRCENÉ KAMENIVO FR. 0–4 mm (ŠTĚRKODŘŤ, ŠTĚRKOPÍSEK)
- OBSTYP POTRUBÍ–DRCENÉ KAMENIVO FR 0–4 mm (ŠTĚRKODŘŤ, ŠTĚRKOPÍSEK)
- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHÝ; V KOMUNIKACI KAM. FR 0–63mm
- OBNOVENÍ POVRCHU DO PŮVODNÍHO STAVU (KONSTR. VOZOVKY, ZPEV. CESTY, ORNICE, ATD.)
- PAŽÍCI BOXY–DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE
- SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYKY–J 2x 4mm2 (DLE STANDARDU PN KV 061 00)–**NEPROVADÍ SE !**
- VÝSTRAŽNÁ FOLIE–BILÁ 300 MM S NÁPISEM "VODA"

## 1. TABULKA ROZMĚRŮ [mm]


TROUBA	JMENOVITÁ SVĚTLLOST	DN	25÷36	50	80	100	150
	VNĚJŠÍ PRŮMĚR	D	32÷50	63	98	118	170
	TLOUŠŤKA STĚNÝ	t <sub>s</sub>	13	13	9	9	10
	DĚLKA	l	–	–	6000	6000	6000
ŠÍŘKA RÝHY		B	800	800	800	800	800
PÍSKOVÉ LOŽE FR. 0–4mm		L	150	150	150	150	150

## 2. TABULKA KUBATUR NA 1bm RÝHY

VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	D	32÷50	63	98	118	170
VYTLAČENÁ KUBATURA TROUBY	m <sup>3</sup>	0,002	0,003	0,008	0,011	0,023
KUBATURA PÍSKOVÉHO LOŽE	m <sup>3</sup>	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
KUBATURA OBSTYPU 300 mm	m <sup>3</sup>	0,278	0,288	0,311	0,324	0,353
SKLADBA KOMUNIKACE (200mm)	m <sup>3</sup>	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
VYTLAČENÁ KUBATURA CELKEM	m <sup>3</sup>	0,400	0,411	0,439	0,455	0,496

## POZNÁMKA

ZÁSYP V KOMUNIKACÍCH HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH max. 150 mm.  
HUTNĚNÍ V CELÉ ŠÍŘCE RÝHY PROVÁDĚT AŽ PO OBSTYPU PROVEDENÉM  
MIN.300 mm NAD ROUPOU.

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><span>V&amp;K</span></div><div>ENGINEERING</div></div></div><div><div><div>ING. PETR ČEPICKÝ</div></div></div></div><div><div><div>PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A VEDENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB</div></div></div></div><div><div><div>Vejřichova 272, 511 01 Tumbov</div><div>tel. 606 465 721</div><div>petr.cepicky@gmail.com</div></div></div></div>			
Zodpovědný projektant:		ING. PETR ČEPICKÝ	
Vypracoval:	ING. PETR ČEPICKÝ 		
Stavebník: VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV a.s.	ČECHOVA 1151, 293 22 MLADÁ BOLESLAV		Stupeň dokumentace: DPS
Měřítko: SCHÉMA		Měřítko: SCHÉMA	
Mězev akce: MNICHOVO HRADIŠTĚ, OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE		Měřítko: SCHÉMA	
IO 01.2-VODOVOD UL. MÍROVÁ		Měřítko: SCHÉMA	
Příloha:		Příl. číslo: D.01.2-5	